

EINSATZSKIZZE

Datum: Bewerbstag

Uhrzeit:

Einsatzabschnitt:

Einsatzleiter

KDT ihrer Feuerwehr



Einsatzort: Tischlerei Müller

Unterminthal GS, Maria Schmolln

Einheit: FF Maria Schmall

Auszug aus der Fachschriftenreihe des
ÖBFV Heft Nr. 10, ÖBFV RL E-27,
RL TRVB BS Pläne 210

Beispiel 3/3

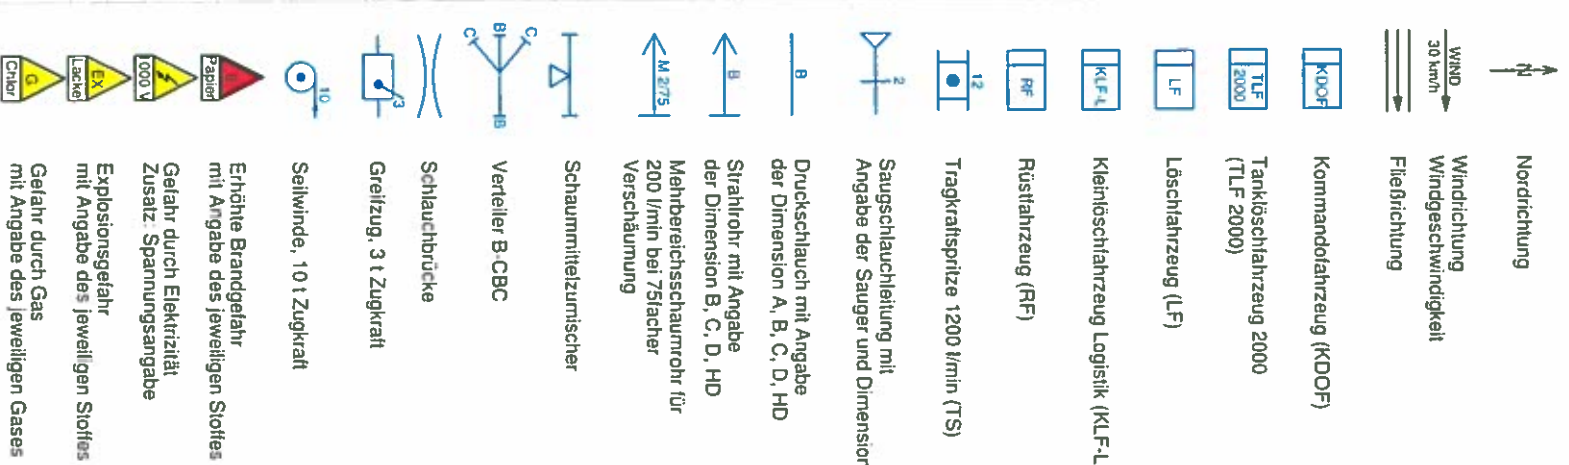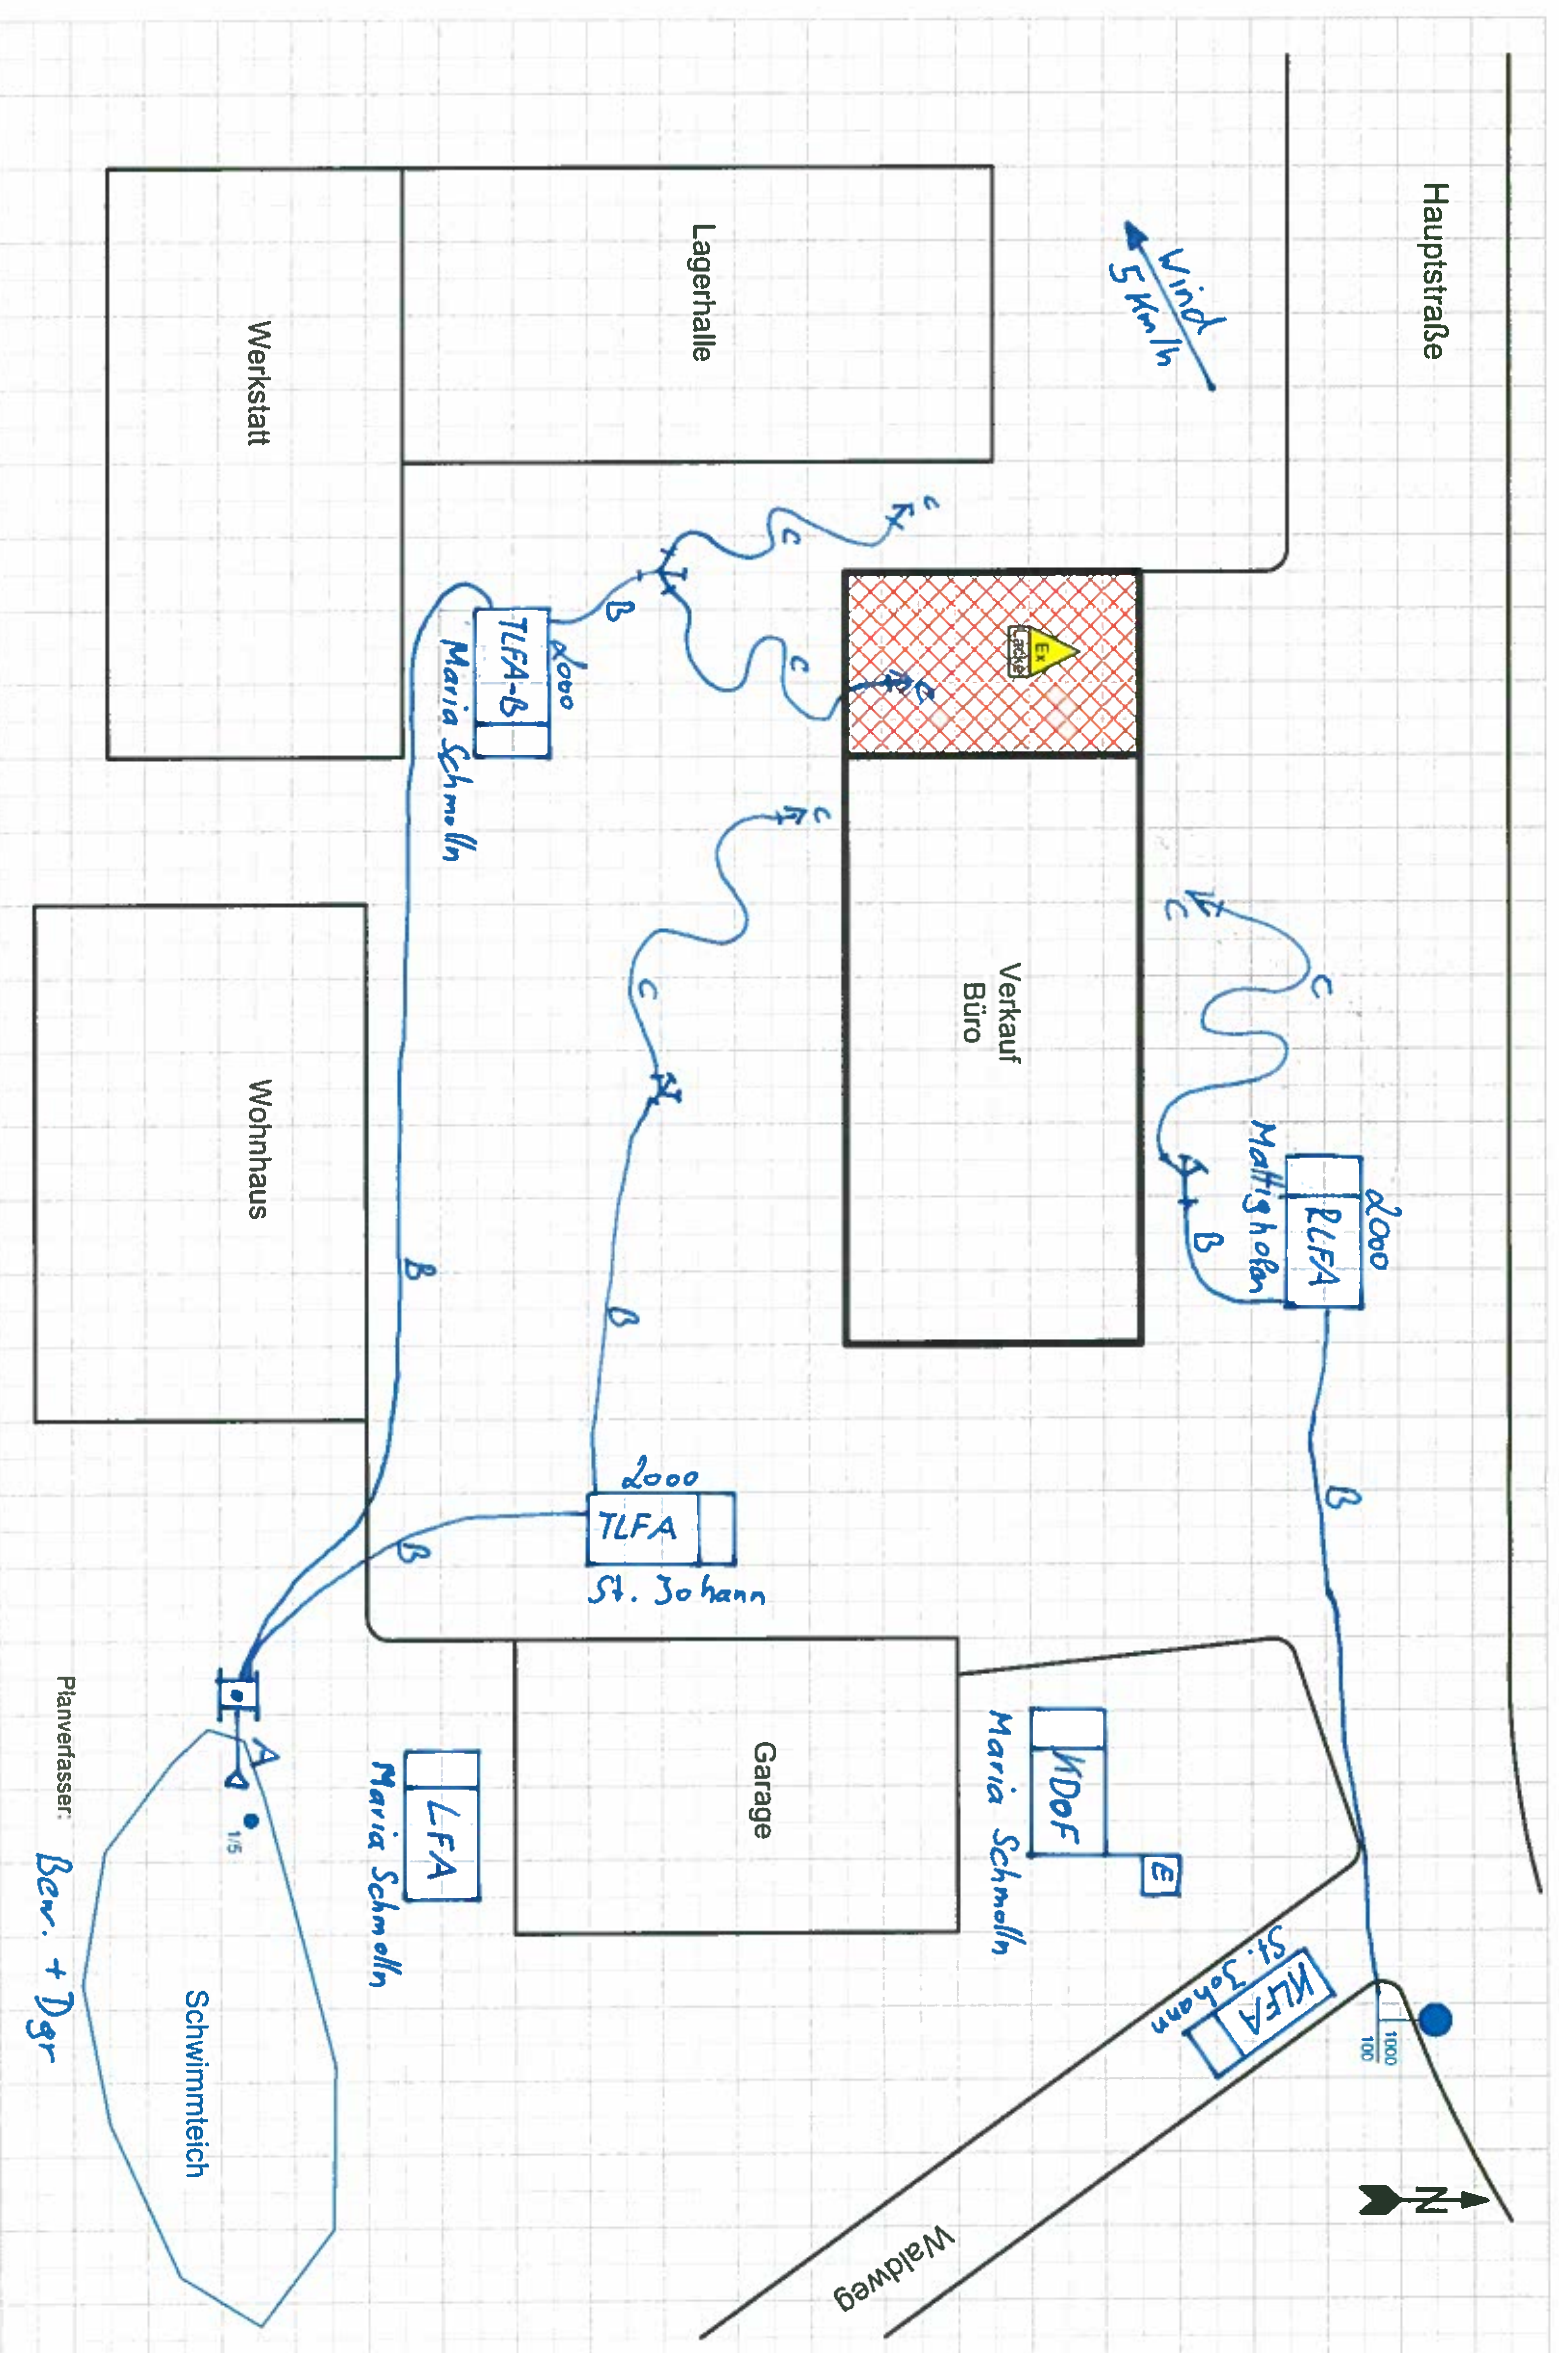

三

Unfallfahrzeug
z.B.: PKW, LKW

Brandherd

vom Brand betroffenen Gebiet

Einsatzleitstelle

Löschteich (100 m³ Inhalt und 450 l/min Wasserzufluß)

gedeckter Löschwasserbehälter
(80 m³ Inhalt, 1 m Saughöhe
und 4 m Saugleitungslänge)

vom Schaden
betroffenes Gebiet

verunreinigtes Gebiet
mit Kennzeichnung
des Absperbereiches

LO
Loise

offene Wassereintragsstelle mit Saugstelle
(5 m Saughöhe, 8 m Saugleitungslänge)

Überlurnydrant
mit Angabe der Lilerleistung [l/min]
und Nennweite der Leitung [mm]

Bach mit Stau und vordereiter Saugstelle (1 m Saughöhe und 3 m Saugleitungslänge)

Musterplan für den Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold - Abweichend vom Original