



Startnummer

# Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 07.08.2022 18:13

-----

Einsatzort: **STAUFSTRASSE 8**

Einsatzart: **BRAND WOHNHAUS**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **WOHNUNGSBRAND, 2. OG, VERMUTLICH PERSON IN WOHNUNG**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (2):

**A-DORF**

**B-DORF**

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH

FF A-DORF


Alarmplan gültig für

BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG		BRANDEINSATZ		Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]
BRAND GEWERBE, INDUSTRIE		BRAND WOHNHAUS			
BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT					
ausfüllen	ausfüllen	ankreuzen		ausfüllen	
Feuerwehr	Sirenen CODE	Sirene FEUER	Pager ALLE	Fahrzeuge taktische Bezeichnung	
		Fax	Telefon GRUPPE		
Alarmstufe 1					
A-DORF				KDOF	1:2 0
				TLF 2000	1:6 2
				KLF	1:6 8
B-DORF				RLF 2000	1:6 4
Alarmstufe 2					
C-DORF				GLF	1:8 15
				MTF	1:3 15
D-DORF				DLK 23/12	1:2 17
				TLF 4000	1:6 17
E-DORF				KLF	1:8 20
Alarmstufe 3					
F-DORF				TLF 2000	1:6 24
G-DORF				KLF	1:8 26
H-DORF				GLF-L	1:5 27



Startnummer

## Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

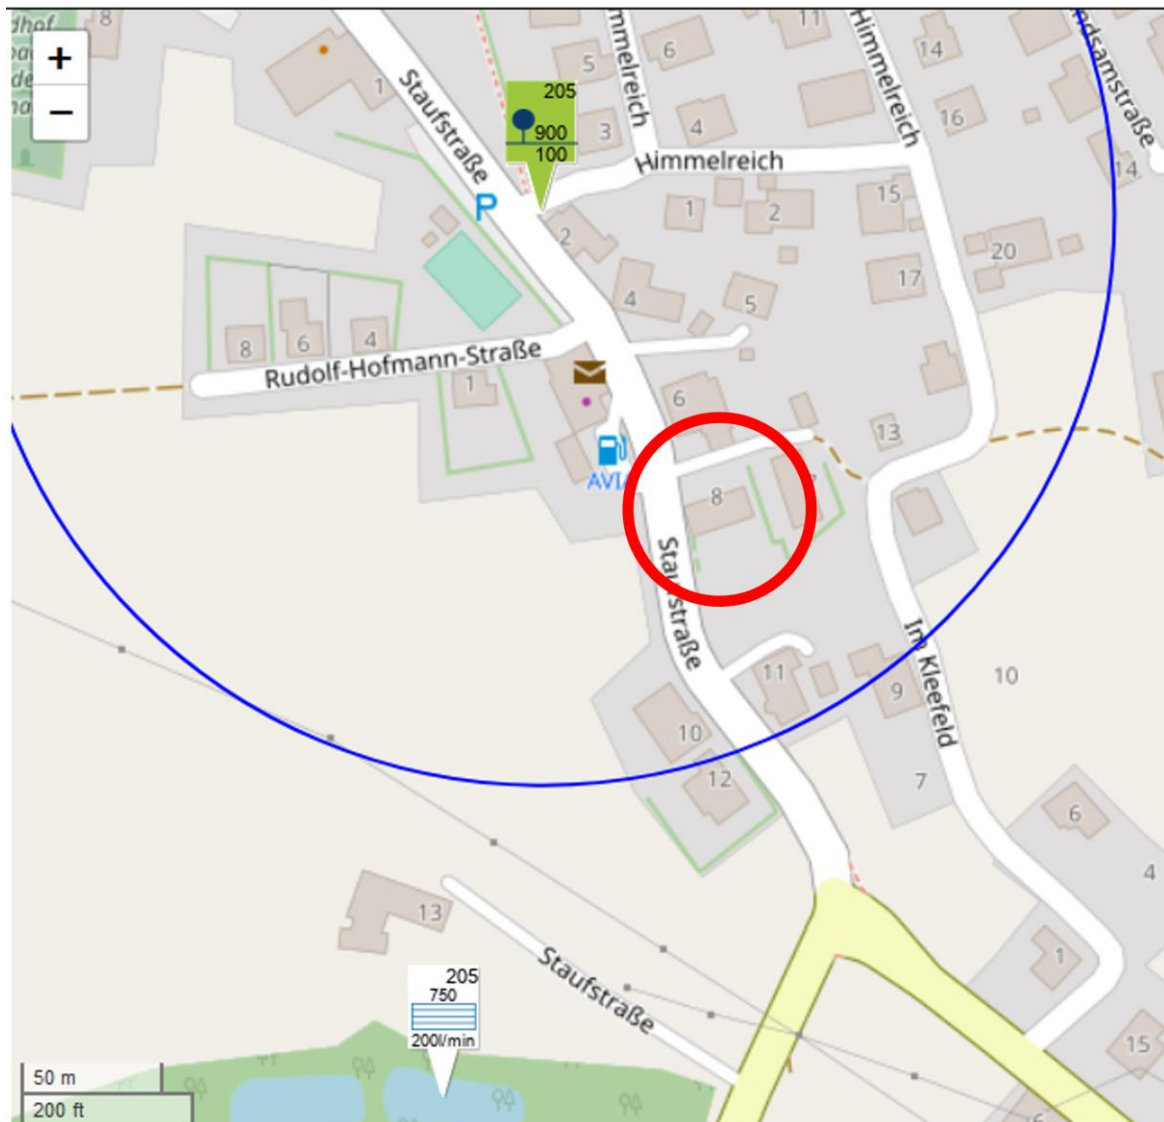



Startnummer

**B1: Kreuzen Sie 4 Maßnahmen bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:**

- ☐ BFKDT verständigen
- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Wasserkarte sichten
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☐ EVU verständigen
- ☒ Anfahrtsweg festlegen
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☐ Angriffsbefehl für RLF B-Dorf geben
- ☐ Kontaktaufnahme mit AFKDT
- ☐ Zubringleitung vorbereiten lassen

**Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:**

- zahlreiche Notrufe
- Person in der Wohnung vermutet
- Rettungsdienst und Polizei verständigt

**B2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?**

- ☐ Lagemeldung an die Florianstation absetzen
- ☒ Erkunden der Schadenslage
- ☐ Gebäude evakuieren
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2
- ☐ Kontrolle der Wasserentnahmestellen
- ☐ Rettungsdienst bei der Patientenbehandlung unterstützen

# Lagefeststellung

## Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© FF Steyr



- Mehrparteienhaus, Brand im 2. OG
- Der Rettungsdienst ist anwesend und behandelt bereits eine Person.

## Befragung anwesender Personen

- Der Rettungsdienst berichtet, dass
  - jene Person, welche sie behandeln, aus der Brandwohnung ist und dass sich laut deren Angabe definitiv noch eine weitere Person in der Brandwohnung befindet.
  - das Treppenhaus ab dem 1. OG verraucht ist.
- Die Bewohner der beiden Erdgeschoßwohnungen teilen mit, dass sich in ihren Wohnungen keine Personen mehr befinden.

## Innere Erkundung

- Die Haustüre ist offen und frei zugänglich.
- Je Etage 3 Wohnungen - insgesamt 9 Wohnungen.
- Rauchgrenze im Treppenhaus zwischen EG und 1. OG

## Umrundung

- Angeschlossener Garten, freie Zugänglichkeit.
- Im 1. OG sind 2 Personen auf der Gebäuderückseite am Fenster erkennbar
- Außenliegender Gashaupthahn
- Das Gebäude hat einen Vollwärmeschutz



Startnummer

## Beurteilen der Schadenslage

durch → <b>Gefahren</b> für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
<b>Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?</b>									
<b>Menschen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Person in der Brandwohnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personen im 1.OG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tiere</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Umwelt</b>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<b>Sachwerte</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?</b>									
<b>Mannschaft</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gerät</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### B3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Ein drohender Backdraft  
☐ Brandausbreitung auf den Dachstuhl  
☐ Einsturzgefahr des Gebäudes  
☐ Gefahr für die beiden Personen in der Wohnung im 1. Obergeschoß  
☒ Gefahr für die Person in der Brandwohnung  
☐ Raucheintritt in die zweite Wohnung im 2. OG

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	KDOF A-DORF	TLF A DORF	RLF B-DORF	KLF A-DORF	GLF C-DORF	MTF C-DORF	DLK 23/12 D-DORF	TLF D-DORF	ASF						
ELST bei Staufstraße Nr. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachalarmieren FF C+D-Dorf, Gasversorger, ev. ASF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schließen Gashaupthahn, Absichern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschenrettung aus Brandwohnung, anschließend Brandbekämpfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchfreimachen Treppenhaus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personen aus 1. OG ins Freie bringen und Kontrolle der restlichen Wohnungen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rohr außen um ggf. Ausbreitung zu verhindern - über TLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserversorgung von Hydrant zu TLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen von TLF A-Dorf und RLF B-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungstrupp für TLF A-Dorf und RLF B-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzreserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen KDOF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle der Rauchaustrittsstelle, ggf. Fassade öffnen und Löschmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasser für DLK 23/12 D-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservetrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hinweis: Für Innenangriff ein GRKDT verantwortlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: Menschenrettung, Brandbekämpfung, Kontrolle Treppenh. +Wohnungen +Fassade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

B5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Brand einer Wohnung im 2.OG, 1 Person in Brandwohnung, 2 Personen in Wohnung im 1. OG auf der Gebäuderückseite, Rauchgrenze zw. EG und 1. OG

Haustüre offen, In den Wohnungen im EG befinden sich keine Personen, Ausbreitungsgefahr auf Fassade bzw. Dach, Hydrant in ca. 100 m,

2. ENTSCHLUSS

ELST - Menschenrettung - Brandbekämpfung - Wasserversorgung

3. DURCHFÜHRUNG

KDOF A-Dorf	TLF A-Dorf	RLF B-Dorf	KLF-A A-Dorf
ELST errichten	Menschenrettung und BBK in Brandwohnung,	Unterstützen TLF A-Dorf	WV von Hydrant zu TLF A-Dorf
Alarmieren C- und D-Dorf, ASF + Gasversorger	Anschl. Kontrolle der Wohnungen		Anschl. Unterstützung von TLF A-Dorf
Gashaupthahn schließen	Aufstellfläche für DLK D-Dorf freihalten		
Absichern		2. Rohr außen über TLF A-Dorf	
		Um ggf. Ausbreitung zu verhindern	

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

Unterstützung durch MTF C-Dorf	2 AS-Trupp von RLF B-Dorf	---	---
	WV+ Unterstützung von: KLF A-Dorf		
	Rettungstrupp: GLF C-Dorf		

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf - bei Staufstraße Nr. 3 - "Einsatzleitstelle A-Dorf" - Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !





Startnummer

## Einsatzende

**B6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.**

- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*.....
- ☐ *Schlüsseldienst für das Verschließen der aufgebrochenen Wohnungen beauftragen*.....
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*.....
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*.....
- ☐ *Verbrauchte Wassermenge an Gemeinde melden*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*.....

MUSTER