



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 27.03.2022 10:32

Einsatzort: **FERDINAND-HANUSCHSTRASSE 3**

Einsatzart: **BRAND WOHNHAUS**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **WOHNUNG IN VOLLBRAND**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (2):

A-DORF

B-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH

FF A-DORF


Alarmplan gültig für

BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG		BRANDEINSATZ		Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]
BRAND GEWERBE, INDUSTRIE		BRAND WOHNHAUS			
BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT					
ausfüllen		ausfüllen			
Feuerwehr		Sirenen CODE			
		ankreuzen			
		Sirene FEUER Pager ALLE Fax Telefon GRUPPE		ausfüllen	
				Fahrzeuge taktische Bezeichnung	
Alarmstufe 1					
A-DORF				TLF 4000 1:6 0	
				LF 1:6 3	
				MTF 1:1 8	
B-DORF				TLF 2000 1:6 4	
Alarmstufe 2					
C-DORF				TLF 2000 1:6 10	
				GLF 1:8 15	
				DLK 23/12 1:2 12	
D-DORF				TMB 23/12 1:2 17	
				LF 1:8 17	
E-DORF				GLF-B 1:8 18	
Alarmstufe 3					
F-DORF				ASF 1:2 23	
G-DORF				RLF 2000 1:5 25	



Startnummer

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

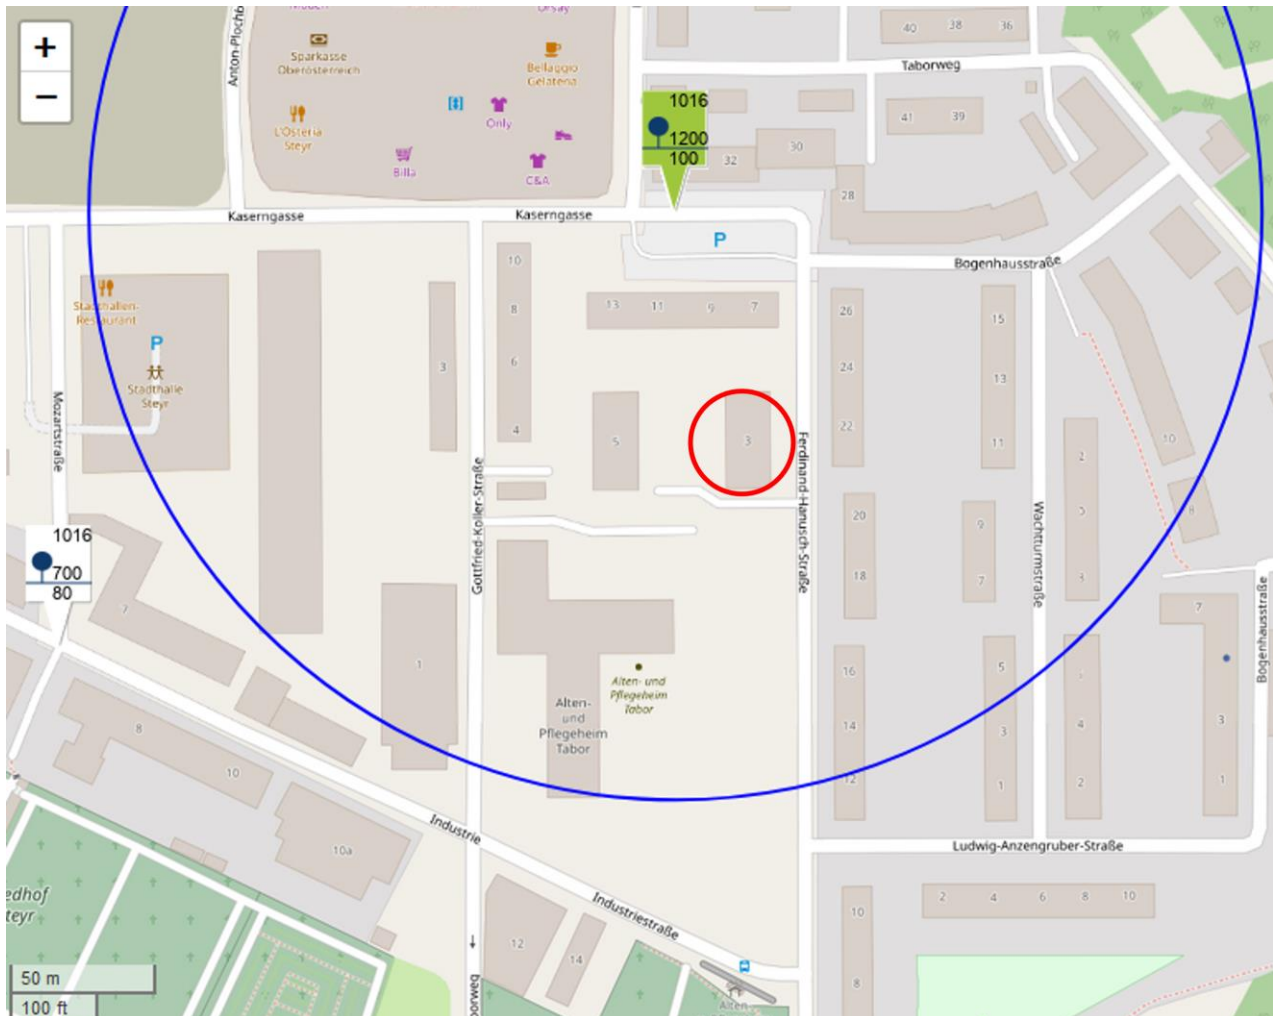



Startnummer

B1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ BFKDT verständigen
- ☒ Wasserkarte sichten
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☐ Wohnungsgenossenschaft verständigen
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☒ Anfahrtsweg festlegen
- ☐ Zubringeleitung vorbereiten lassen
- ☐ Nachalarmieren der FF C-Dorf
- ☐ Angriffsbefehl für TLF A-Dorf geben

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei und Rettungsdienst verständigt
- Starke Rauchentwicklung
- Personen am Fenster

B2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Großräumig absperren lassen
- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Erkunden der Schadenslage
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☐ Kontaktaufnahme mit der Polizei
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© FF Steyr



- Mehrparteienhaus, Brand im 1. OG
- Polizei und Rettungsdienst sind anwesend
- Flammen schlagen ins 2. OG über.

Befragung anwesender Personen

- Die anwesende Polizei berichtet, dass
 - alle Personen aus dem 2. und 3. OG das Gebäude verlassen haben
 - sich in der Brandwohnung noch eine Person befindet
- Eine Mieterin berichtet, dass
 - zwei Nachbarn im EG noch in den Wohnungen sind und einer davon auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Innere Erkundung

- Die Haustüre ist offen und frei zugänglich
- Verrauchung des Stiegenhauses ab dem 1. OG.
- Je Etage 5 Wohnungen - insgesamt 20 Wohnungen

Umrundung

- Der Rettungsdienst behandelt mehrere Personen.
- Auf der Gebäuderückseite sind die beiden genannten Personen im EG sichtbar.
- Das Gebäude hat einen Vollwärmeschutz.



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Person in Brandwohnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personen im EG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Explosionsgefahr aufgrund der Gasheizung
- ☐ Brandausbreitung auf die darüberliegende Wohnung
- ☒ Gefahr für die Person im 1. OG
- ☐ Rauchgasvergiftung der eigenen Kräfte
- ☐ Kurzschlussreaktionen der Mieter*innen
- ☐ Erkrankung

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	TLF A-DORF	LF A-DORF	TLF B-DORF	MTF A-DORF	TLF C-DORF	DLK 23/12 C-DORF	GLF C-DORF	ASF							
Übergabe Gruppenkommandant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absichern der Einsatzstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschenrettung und Brandbekämpfung in der Brandwohnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserversorgung vom Hydrant zu TLF A-Dorf herstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandbekämpfung von außen über TLF A-Dorf und übergreifen auf 2.OG verhindern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. AS Trupp für TLF A-Dorf für Menschenrettung im EG und Kontrolle der Whg.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmieren FF C-Dorf und ASF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELST bei Hanuschstraße 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserversorgung für DLK 23/12 C-Dorf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS-Rettungstrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung Brandbekämpfung von außen mittels C-Rohr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerätereserve und Reservetrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: MR und BBK. in Brandwhg., MR im EG, Kontrolle der Whg., WV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

B5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

1 Person in der Brandwohnung, 2 Personen im EG davon eine mit Rollstuhl

Ausbreitungsgefahr auf 2. OG, Rauch im Stiegenhaus ab dem 1. OG, 2. + 3. OG leer, 1. OG ?

2. ENTSCHLUSS

Menschenrettung - Brandbekämpfung - Wasserversorgung -ELST

3. DURCHFÜHRUNG

TLF A-Dorf	LF A-Dorf	TLF-A 2000 B-Dorf	MTF A-Dorf
Übergabe GRKDT	Wasserversorgung von Hydrant für TLF	2. AS-Trupp und Unterstützen TLF-A A-	ELST errichten
Absichern der Einsatzstelle	Brandbekämpfung von außen über TLF	Dorf	Alarmieren FF C-Dorf und ASF
Menschenrettung+ Brandbekmpfung in der	A-Dorf, Übergreifen auf 2. OG verhindern	Aufstellfläche für DLK23/12 C-Dorf freihalten	
Brandwohnung			
Aufstellfläche für DLK23/12 C-Dorf freihalten			
Anschließend Einspeisen in diese			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

WV + 1 Rohr aussen von LF A-Dorf	---	---	---
2. Trupp für MR und Kontrolle von TLF B-Dorf,			
Rettungstrupp von TLF C-Dorf			

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch MTF A-Dorf - bei Hanuschstraße 18 - MTF A-Dorf - Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

B6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☐ *Pressekonferenz einberufen*
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*
- ☐ *Gaserversorgung herstellen lassen*
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*

MUSTER