



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E200500712 04.05.2021 04:07

Einsatzort: **BACH 8**

Einsatzart: **BRANDEINSATZ**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **WOHNUNGSBRAND IN EINEM MEHRPARTEIENHAUS**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (2):

A-DORF

B-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH

FF A-DORF


Alarmplan gültig für

BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG		BRANDEINSATZ		Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]
BRAND GEWERBE, INDUSTRIE		BRAND WOHNHAUS			
BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT					
ausfüllen		ausfüllen			
Feuerwehr		Sirenen CODE			
		ankreuzen			
		Sirene FEUER Pager ALLE Fax Telefon GRUPPE		ausfüllen	
				Fahrzeuge taktische Bezeichnung	
Alarmstufe 1					
A-DORF				KDOF	1:3 0
				RLF 2000	1:6 2
				KLF-L	1:4 7
B-DORF				TLF 2000	1:6 4
Alarmstufe 2					
C-DORF				LF-B	1:8 13
D-DORF				TLF 2000	1:6 11
E-DORF				GLF	1:8 15
F-DORF				KLF-L	1:5 16
				MTF	1:4 16
G-DORF				RLF 2000	1:6 23
				DLK 23/12	1:2 23
Alarmstufe 3					
H-DORF				KLF	1:8 24
I-DORF				TLF 4000	1:6 25
J-DORF				LF-B	1:8 27
K-DORF				GLF-B	1:8 29



Startnummer

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

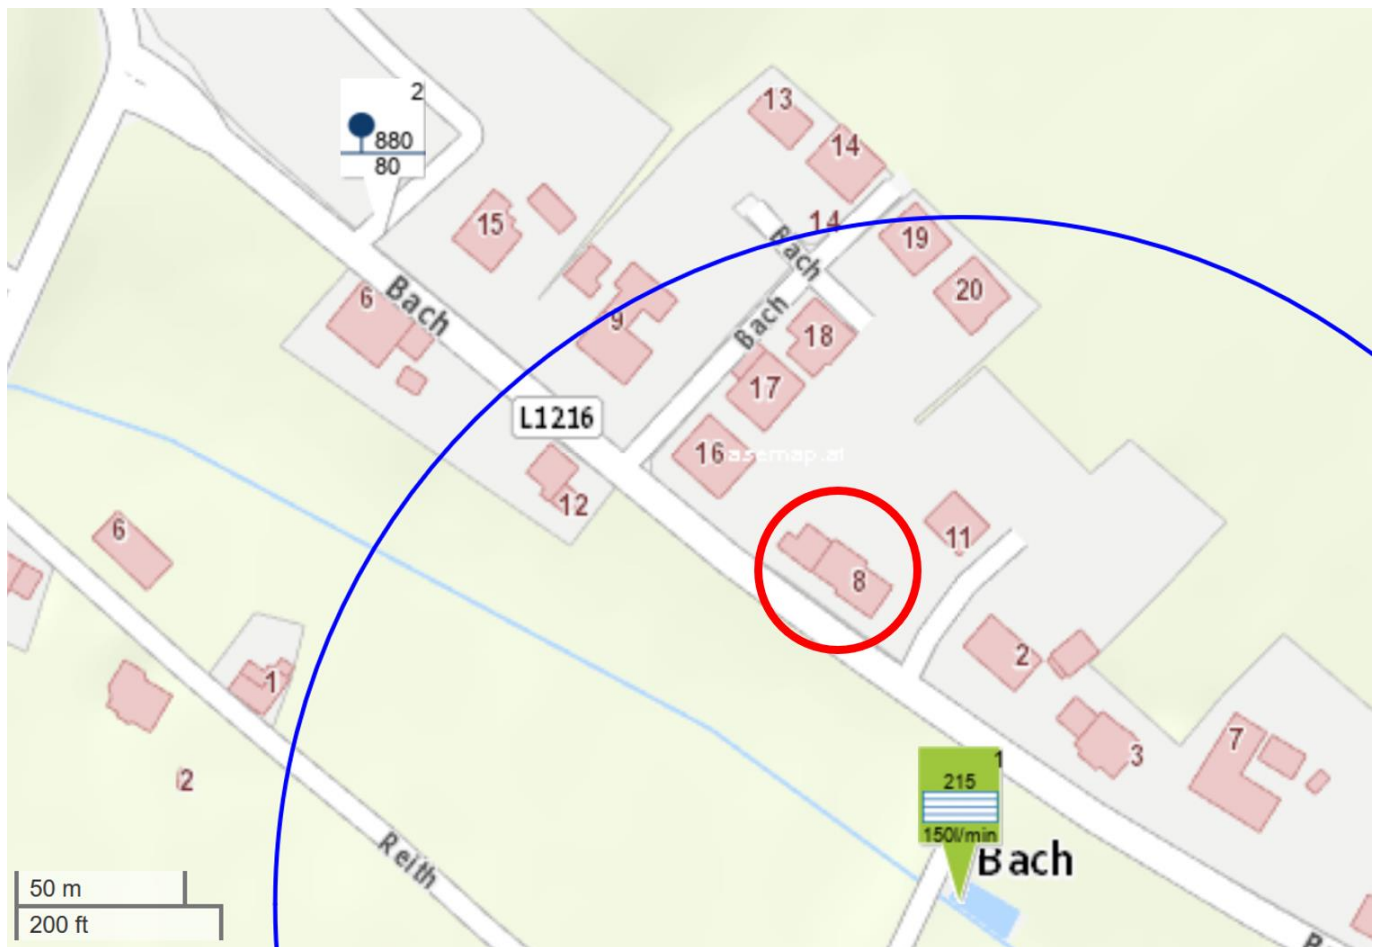



Startnummer

B1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Wasserkarte sichten
- ☐ Stromversorgungsunternehmen verständigen
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☐ Medien informieren
- ☐ Kontakt mit der FF C-Dorf aufnehmen
- ☒ Anfahrtsweg festlegen
- ☐ Zubringeleitung vorbereiten lassen
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☐ Angriffsbefehl für TLF A-Dorf geben

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei verständigt
- Rettungsdienst verständigt
- Mehrere Notrufe, es befinden sich noch Personen im Gebäude

B2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ Gebäude evakuieren
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☐ Kontrolle der Wasserentnahmestellen
- ☐ Sofortiges alarmieren der Alarmstufe 2
- ☒ Erkunden der Schadenslage

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© BF-Linz



- Mehrparteienhaus, Brand im 1. OG.
- Die Polizei ist mit einem Streifenwagen anwesend und betreut bereits einige Personen.

Befragung anwesender Personen

- Der betroffene Wohnungsbesitzer berichtet, dass er alleine in seiner Wohnung war. Er wirkt gefasst, hat Ruß im Gesicht und hustet stark.
- Weitere Bewohner und die Polizisten berichten, dass
 - Flammen im 1.OG aus der betroffenen Wohnung in das Treppenhaus schlugen.
 - in 2 Wohnungen im 2. OG noch insgesamt 4 Personen sind.
 - alle Bewohner der Wohnungen im EG und 1. OG bereits aus dem Objekt sind.

Innere Erkundung

- Die Haustüre ist offen und frei zugänglich.
- Dichter Rauch und Flammenschein ab dem 1. OG im Treppenhaus.
- Je Etage 2 Wohnungen - insgesamt 6 Wohnungen.
- Es handelt sich um einen älteren Bau - Wohnungstüren wirken eher undicht gegen Rauch.

Umrundung

- Gashauptkahn straßenseitig, außenliegend und zugänglich.
- Noch keine Abluftöffnung im Treppenhaus.



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Personen im 2. OG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besitzer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Explosionsgefahr
- ☐ Gefahr für den Rettungsdienst
- ☐ Brandausbreitung in das Erdgeschoß
- ☐ Rauchverschleppung in das Nachbargebäude
- ☒ Gefahr für die 4 Personen im 2. OG
- ☐ Einsturzgefahr des Gebäudes

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	KDOF A-DORF	RLF A DORF	TLF B-DORF	KLF-L A-DORF	TLF D-DORF	LF-B C-DORF	GLF E-DORF	KLF-L F-DORF	MTF F-DORF	RLF G-DORF	DLK 23/12 G-DORF				
ELST bei Haus-Nr. 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachalarmieren ALST 2, Gasversorger ev. ASF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schließen Gashaupthahn, Absichern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenangriff: Brandbekämpfung im Gebäude	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Außenangriff: Ausbreitung verhindern und ggf. Brandbekämpfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettung der 4 Personen im 2. OG - in Absprache mit RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchfreimachen des Treppenhauses - in Absprache mit RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle der Wohnung oberhalb der Brandwohnung, ggf. Löschmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung für RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WV vom Löschteich zum RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Absicherung der Einsatzstelle und Lotsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungstrupp für RLF A-Dorf, TLF B-Dorf und LF-B C-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolle der Fassade, ggf. Nachlöschmaßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung für KDOF A-Dorf, ASSP durch ASF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reservetrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzreserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzabschnittsleiter Einsatzreserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: Brandbekämpfung vor MR, Kontrolle Whg. und Ausbreitung aussen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

B5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Vollbrand einer Wohnung im 1. OG - 4 Personen in den beiden Wohnungen im 2. OG - restliche Personen im Freien - Ausbreitungsgefahr innen und außen (Flammen im Treppenhaus) -
Haustüre offen - Rauch im Treppenhaus - Hydrant in 120 m

2. ENTSCHLUSS

Menschenrettung - Ausbreitung verhindern - Brandbekämpfung - Wasserversorgung

3. DURCHFÜHRUNG

KDOF A-Dorf	RLF A-Dorf	TLF B-Dorf	KLF-L A-Dorf
ELST errichten	Brandbekämpfung im Innenangriff	Unterstützung RLF A-Dorf bei:	WV von Löschteich zu RLF A-Dorf
Alarmieren ALST 2 + Gasversorger	Außenangriff - Ausbreitung verhindern	Menschenrettung 2. OG	Weitere Einsatzstellenabsicherung und Lotsen
Unterstützen bei der Personenbetreuung bis	Aufstellfläche für DLK G-Dorf freihalten	Treppenhaus rauchfrei machen	
Rettungsdienst eintrifft		Kontrolle der Wohnung oberhalb der	
Gashaupthahn schließen		Brandwohnung	
Absichern			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

Unterstützung durch MTF F-Dorf	Personenrettung: TLF B-Dorf		---
	WV: KLF A-Dorf, Rettungstrupp: TLF D-Dorf		
	Unterstützung: TLF D-Dorf, LF-B C-Dorf		

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf - bei Bach 2 - "Einsatzleitstelle A-Dorf" - Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

B6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*
- ☐ *Stromversorgung wieder herstellen*
- ☐ *Gasversorgung herstellen lassen*
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*

MUSTER