


Die möglichen Varianten einer Feuerwehrhaus-eigenen Brandmeldeanlage an die WAS Endstelle

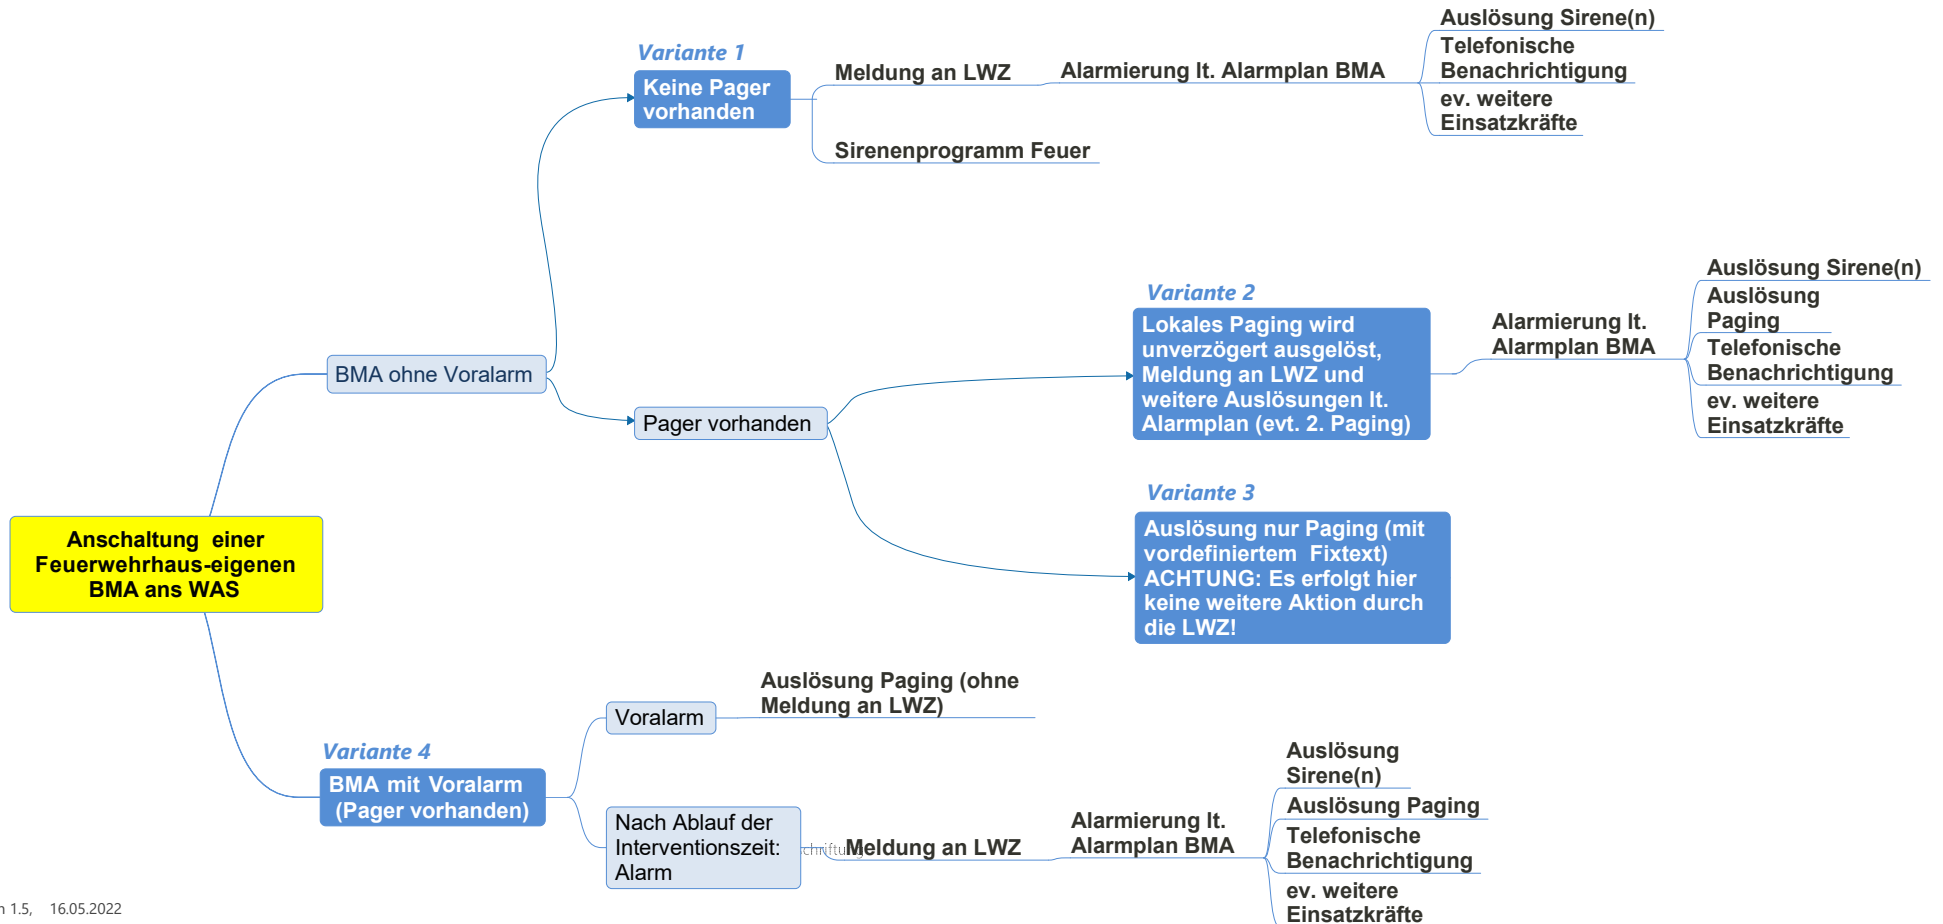

Version 1.5, 16.05.2022

Hinweise:

- Formular für Anschaltung BMA im Feuerwehrhaus ausfüllen und an Funk (funk@ooelfv.at) senden.
- Der Fachbereich Funk im OÖLFV nimmt zur Klärung der technischen Umsetzung Kontakt mit der Feuerwehr auf.

Achtung:

Notprogramm: bei eventuell auftretender Störung der Verbindung ins Funknetz läuft sicherheitshalber ein Notprogramm ab: Sirene Feuer läuft lokal nach ca. 20 Sekunden, Paging wird lokal ausgelöst.

Sollte keine Sirene am Feuerwehrhaus installiert sein, erfolgt **KEIN** Alarm!