



Truppführer-Ausbildung


Schlauchmanagement

Schlauch im Gelände sichern




Schlauchreserve örtlich

- Schlauchreserve bei Schaum mind. 2 C-Schläuche nach Zumischer

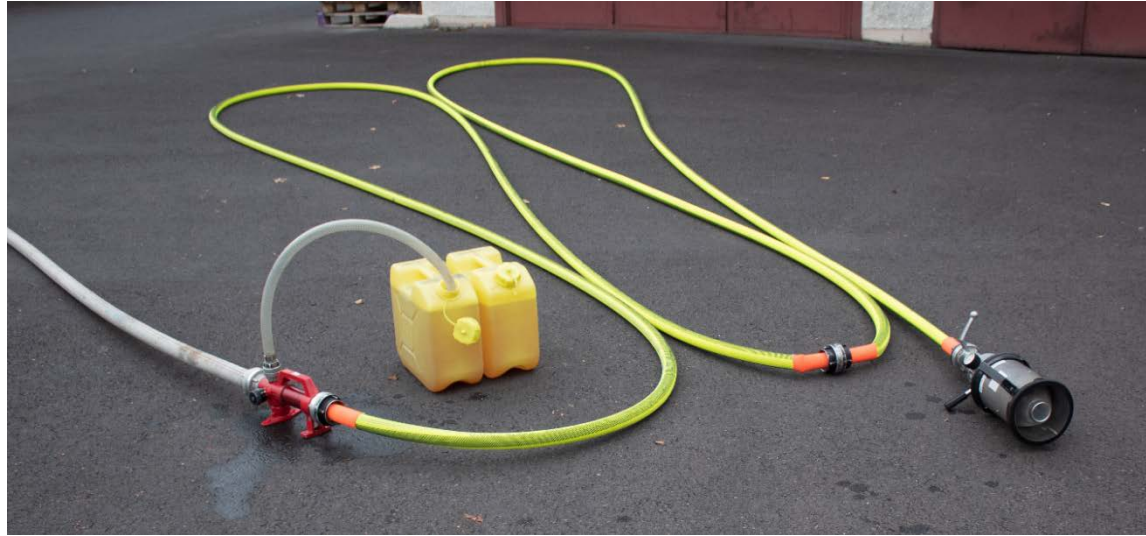


Schlauchreserve örtlich


1. Kuppeln

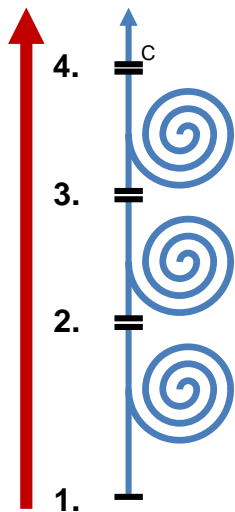

2. Ausziehen

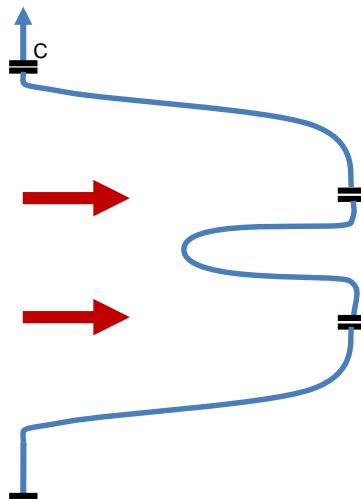


3. Fertigstellen

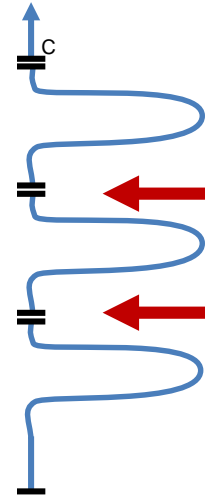


Wenn notwendig, mehr als 3 Schläuche verwenden.
Schlauchreserve beachten.

Schlauchverlegung im Stiegenhaus

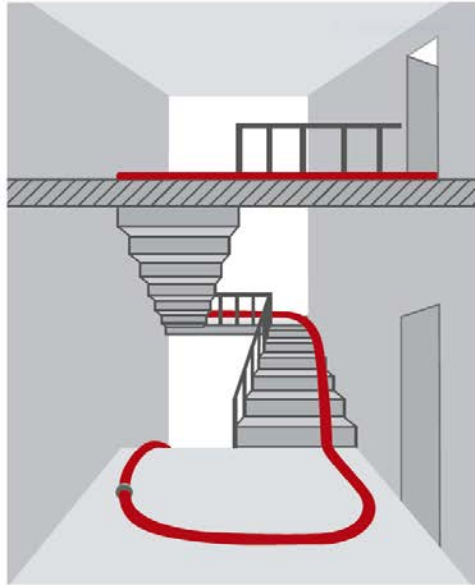

Leitung am Rand verlegt

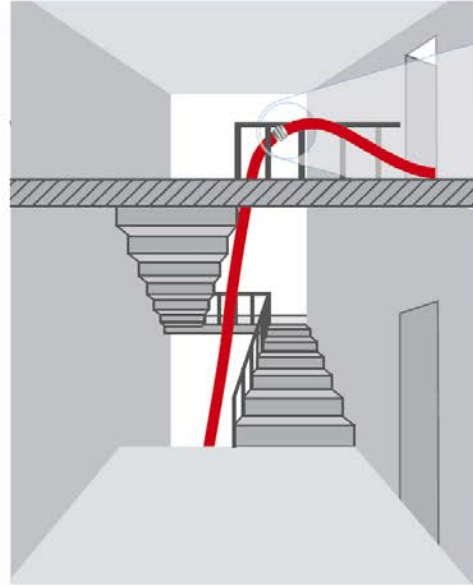

Leitung direkt hochgezogen und gesichert © Feukos.ch

Schlauchverlegung im Stiegenhaus



Schlauchverlegung im Stiegenhaus



Sichern der Schlauchleitung in einem Stiegenhaus




Abschätzen der benötigten Schlauchlänge


$$3 + X$$

- **3 Schläuche sind mindestens für die Brandbekämpfung einzuplanen:**
 - 1 Schlauch (15 m) vom Verteiler bis zum Gebäude-Trümmerschatten.
Und/oder größere Gebäudeausdehnungen sind zusätzlich zu berücksichtigen.
 - 1 Schlauch (15 m) für die Brandbekämpfung
 - 1 Schlauch (15 m) als Schlauchreserve
- **X steht für die Anzahl der zu überwindenden Geschoße:**
 - Bei der Verlegung auf der Treppe gilt eine C-Länge pro Geschoss.
 - Bei der Verlegung der Schläuche im Treppenauge wird eine C-Länge für drei Etagen gerechnet.


Abschätzen der benötigten Schlauchlänge

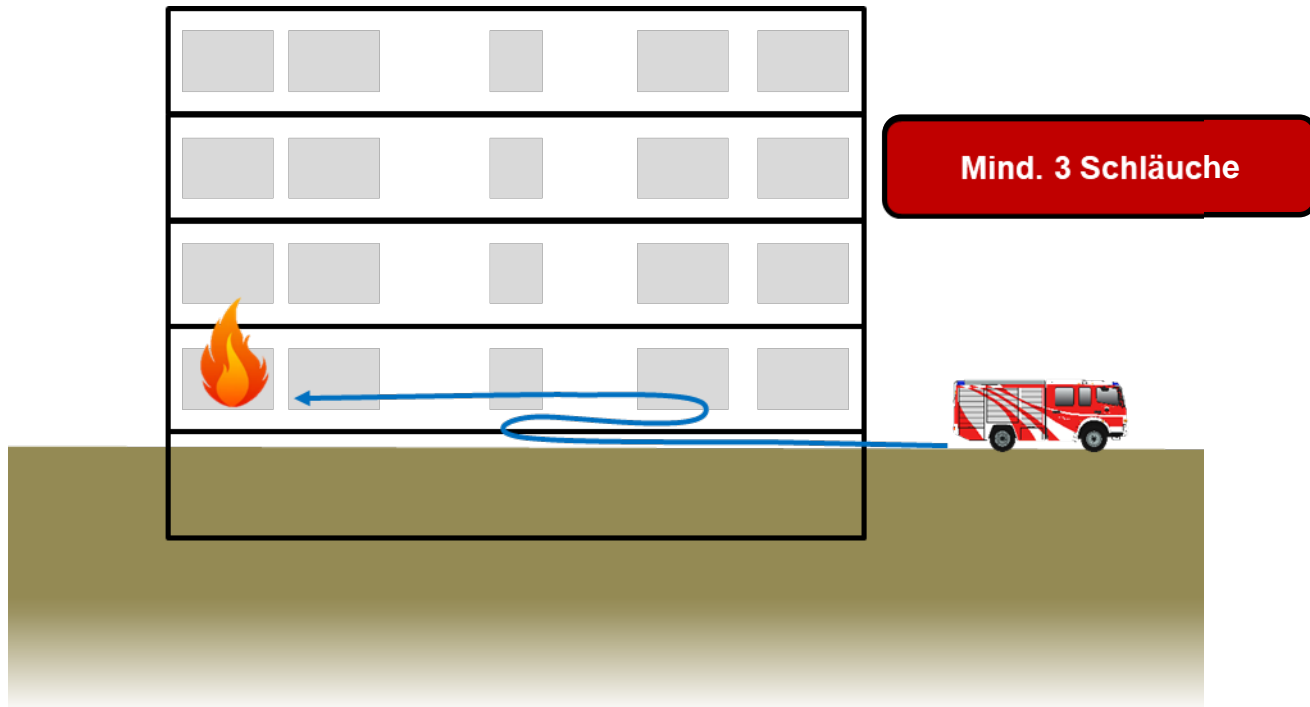


Abschätzen der benötigten Schlauchlänge

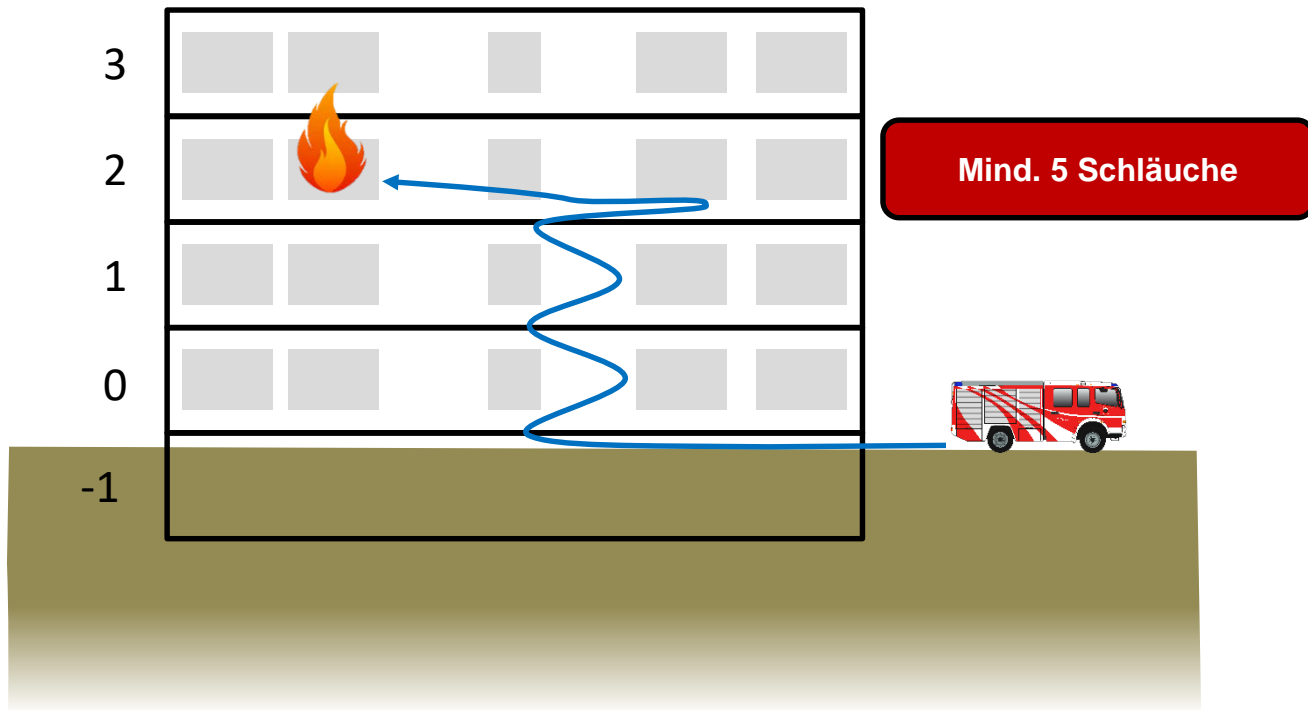


Abschätzen der benötigten Schlauchlänge

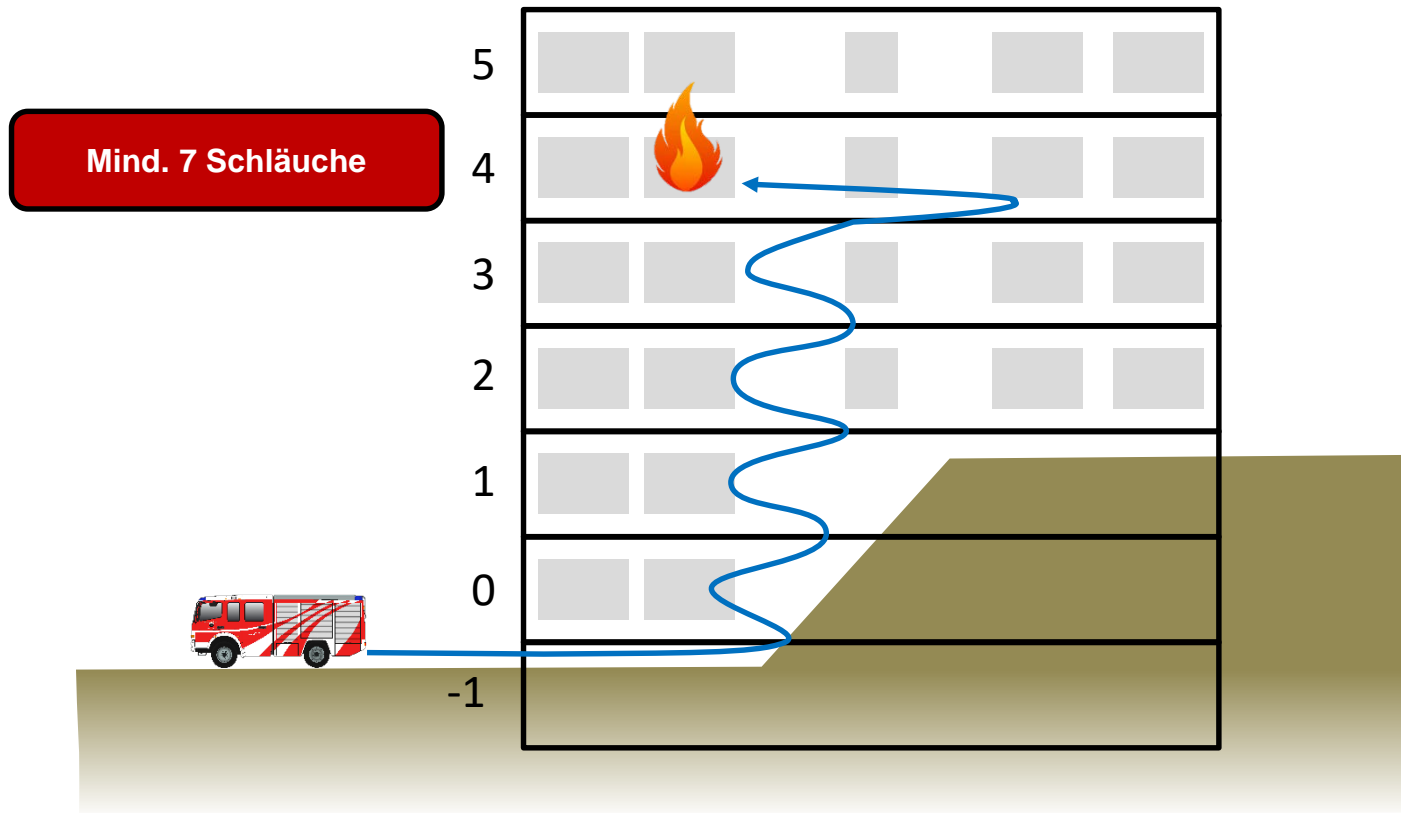

Abschätzen der benötigten Schlauchlänge

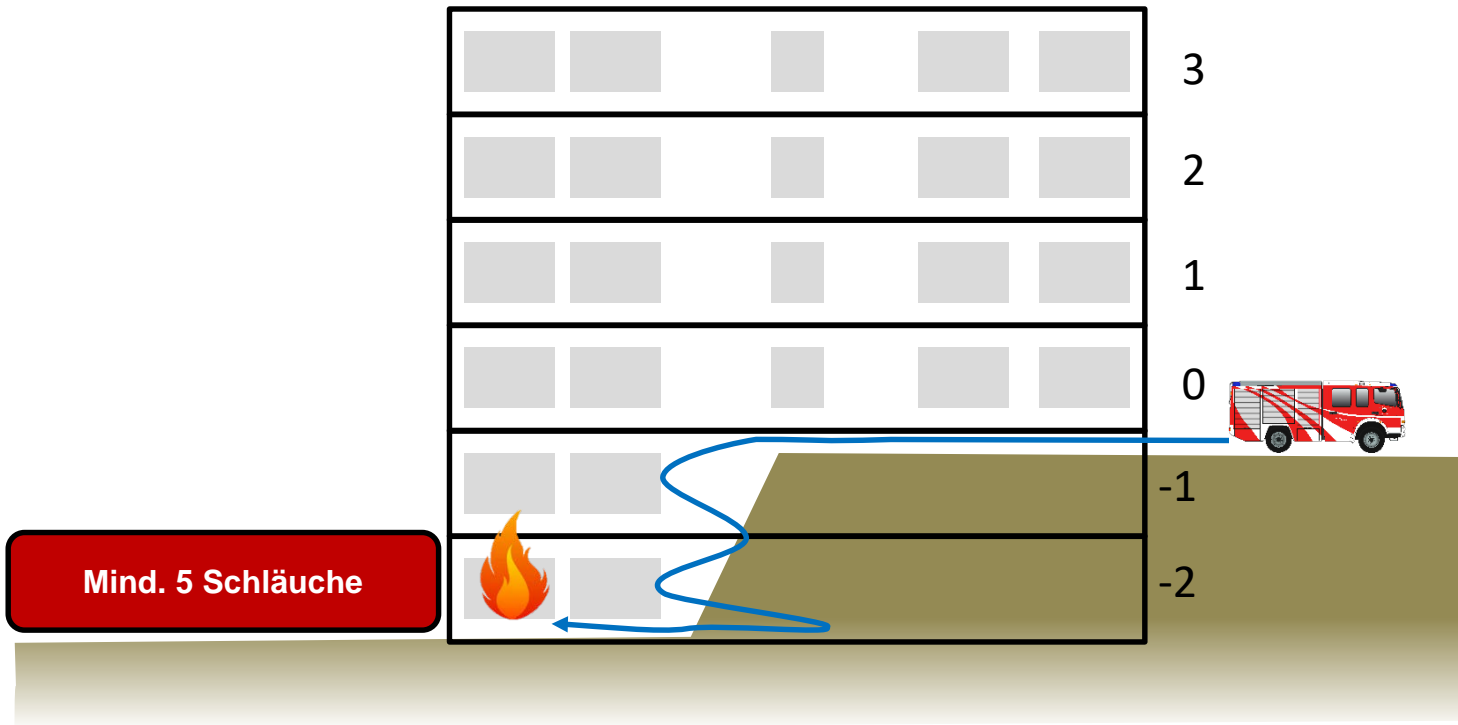

Abschätzen der benötigten Schlauchlänge

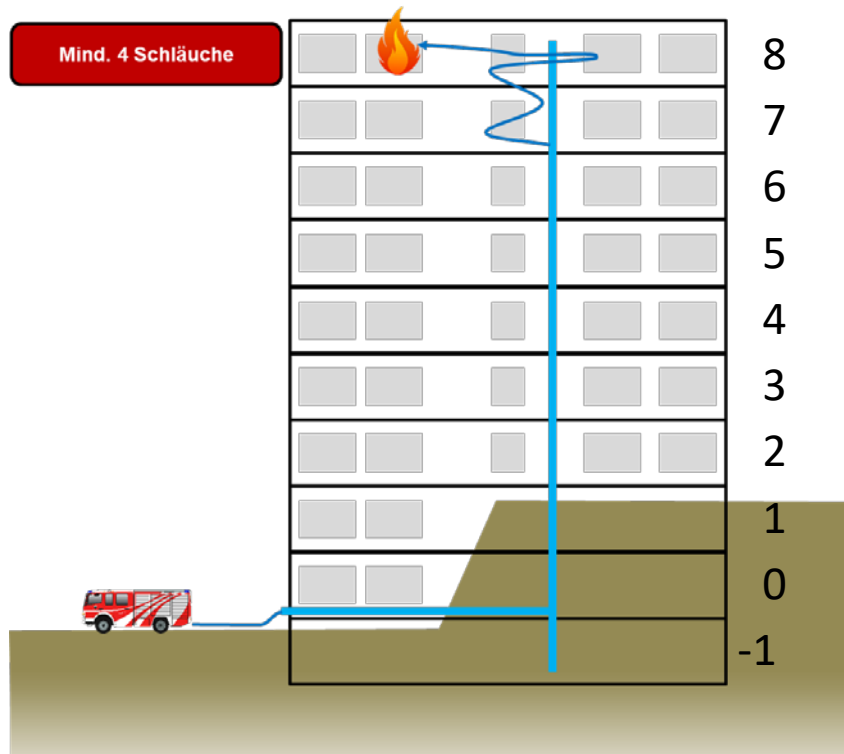

Löschangriff über Steigleitung



- Der Schlauchanschluss ist wie ein Verteiler zu betrachten.
- Benötigte Schlauchlänge gemäß der Faustformel $3 + X$.
- Bei höheren / weitläufigeren Gebäuden sind Reserveschläuche beim Schlauchanschluss abzulegen.

Löschangriff über Wandhydrant



- Der Wandhydrant kann sich auch im betroffenen Brandabschnitt befinden.
- Benötigte Schlauchlänge gemäß der Faustformel $3 + X$.
- Bei höheren / weitläufigeren Gebäuden sind Reserveschläuche beim Schlauchanschluss abzulegen.

Vornahme einer Schlauchleitung über die Leiter




Schlauchtragekorb



- Einfaches Verlegen der Schläuche im rauchfreien Bereich.
- Nicht nur für den AS-Einsatz geeignet.
- 3 C-Schläuche mit einem Handgriff im Einsatz.

Schlauchtragekorb

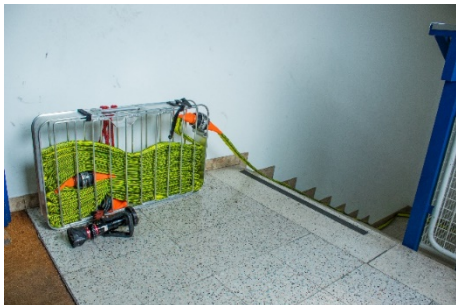

Schlauchpaket



- Länge 30 m (2 x 15 m)
- Schlauch trocken bis zur Rauchgrenze verlegen.
- Schlauchpaket anschließen.
- Ist die Länge des Schlauchpaketes für den Einsatz ausreichend? Wenn nicht, zusätzliche Schlauchreserve davor einbauen.

Schlauchpaket



Schlauchpaket / Schlauchkreis



Schlauchkreis

