



# **BASIS INFO**

## **Grundausrüstung**

Grundausbildung Tunneleinsatz

# Mindestausrüstung pro Trupp bzw. Truppmitglied

GK				
ME				
MA				
1. Trupp				
2. Trupp				



# **BASIS INFO**

## **Kennzeichnungsleuchten**

Grundausbildung Tunneleinsatz

# Kennzeichnungsleuchten Funktion GRKDT



- **Brandbekämpfung**



- **Erkunden**



- **Suchen / Retten**

# Kennzeichnungsleuchten Signalisierung



- **Hydrant**
- **Standort Verteiler**



- **Fluchtwege**



- **Personen welche zu retten sind**
- **Kennzeichnung abgesuchter Bereich**



# Erkunden

BASIS INFO

# Erkunden gemäß Erkundungsauftrag

## Integrierte Erkundung


Im Regelfall wird die Erkundung durch die Einheiten Löschen bzw. Suchen und Retten durchgeführt.

## Zielgerichtete Erkundung

Bei gänzlich unklaren Lagen wie z.B.: bei Schadstoffeinsätzen kann die Erkundung auch zielgerichtet durch einen eigenständigen AS-Trupp erfolgen.

# Erkunden gemäß Erkundungsauftrag


Nicht alles kann durch einen Trupp erkundet werden!  
Nur jene Punkte, gemäß Auftrag erkunden!

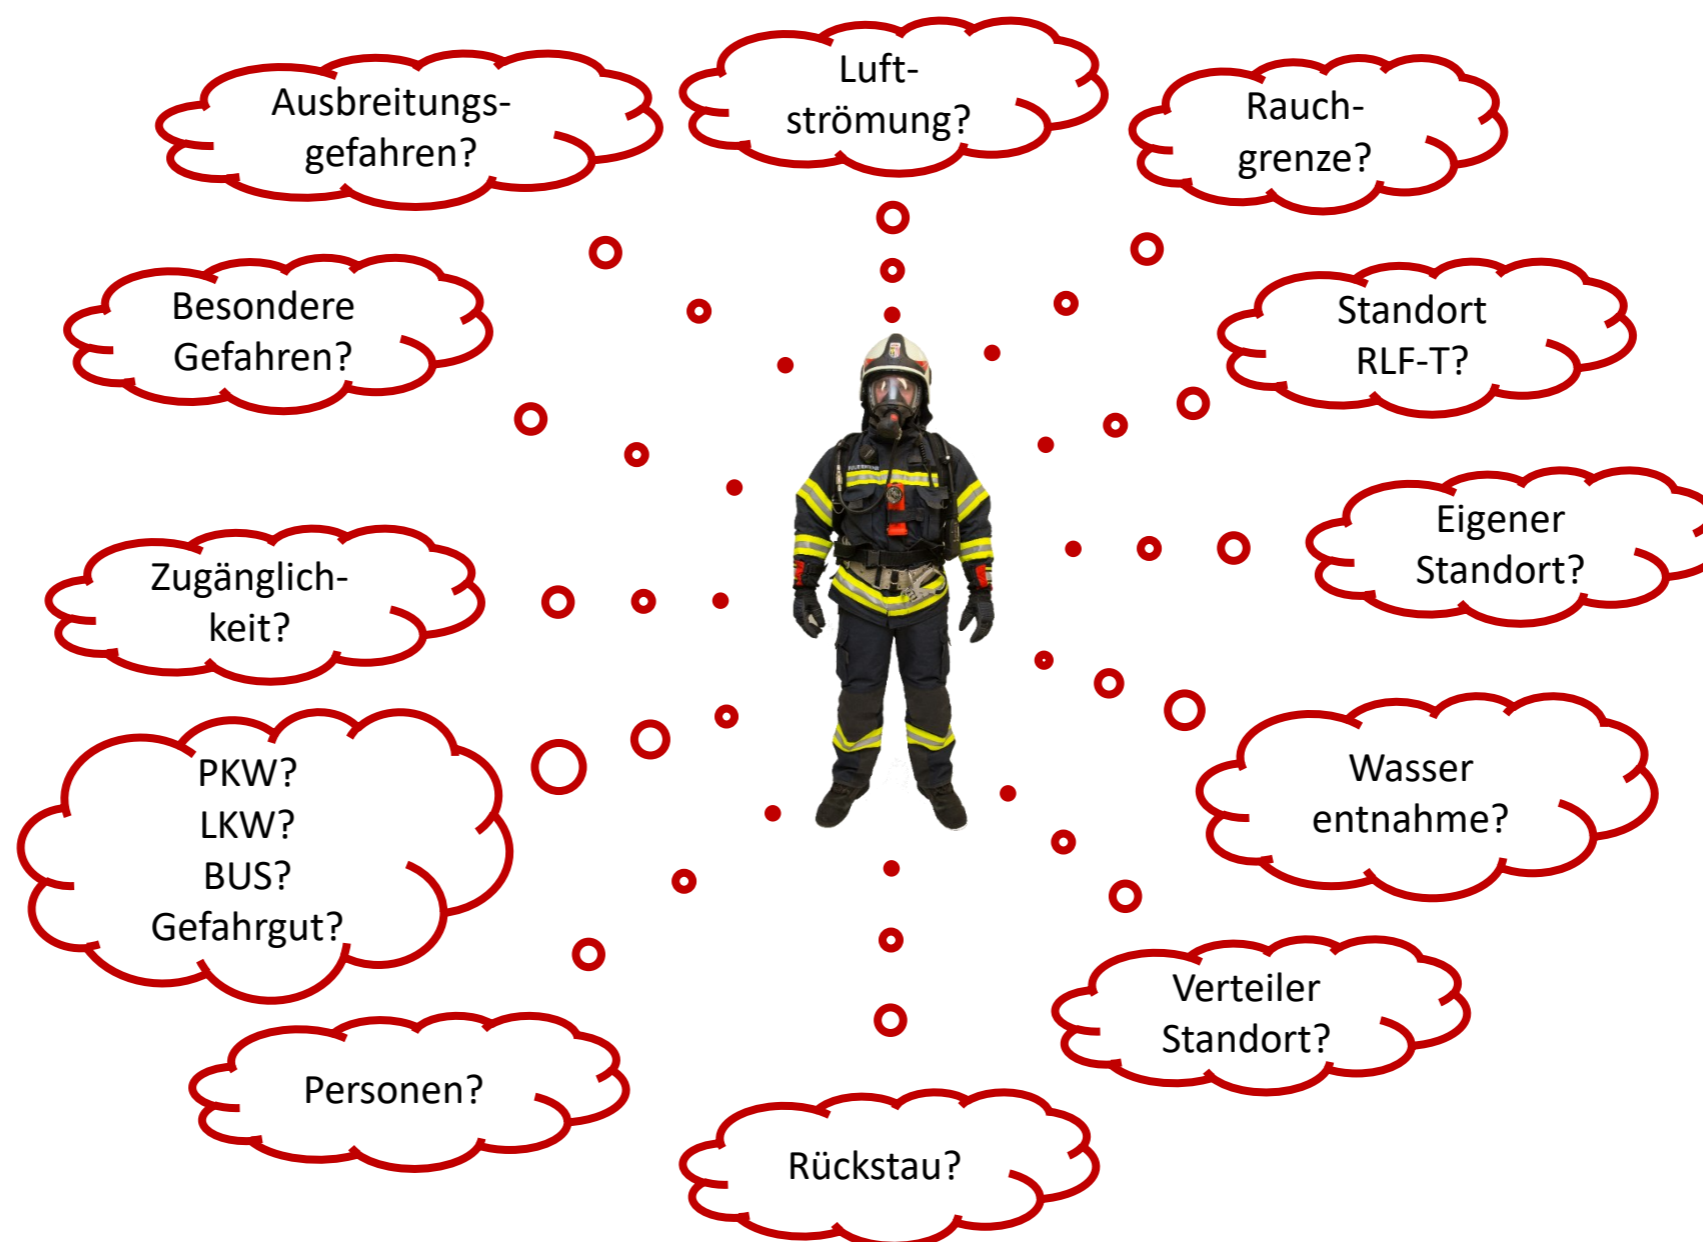




# Erkunden

- Erkundung auf jener Tunnelseite, an der sich die Hydranten befinden.  
→ Bewegungsachse für nachrückende Kräfte
- Kontakt zur Tunnelwand halten  
→ Rückwegsicherung

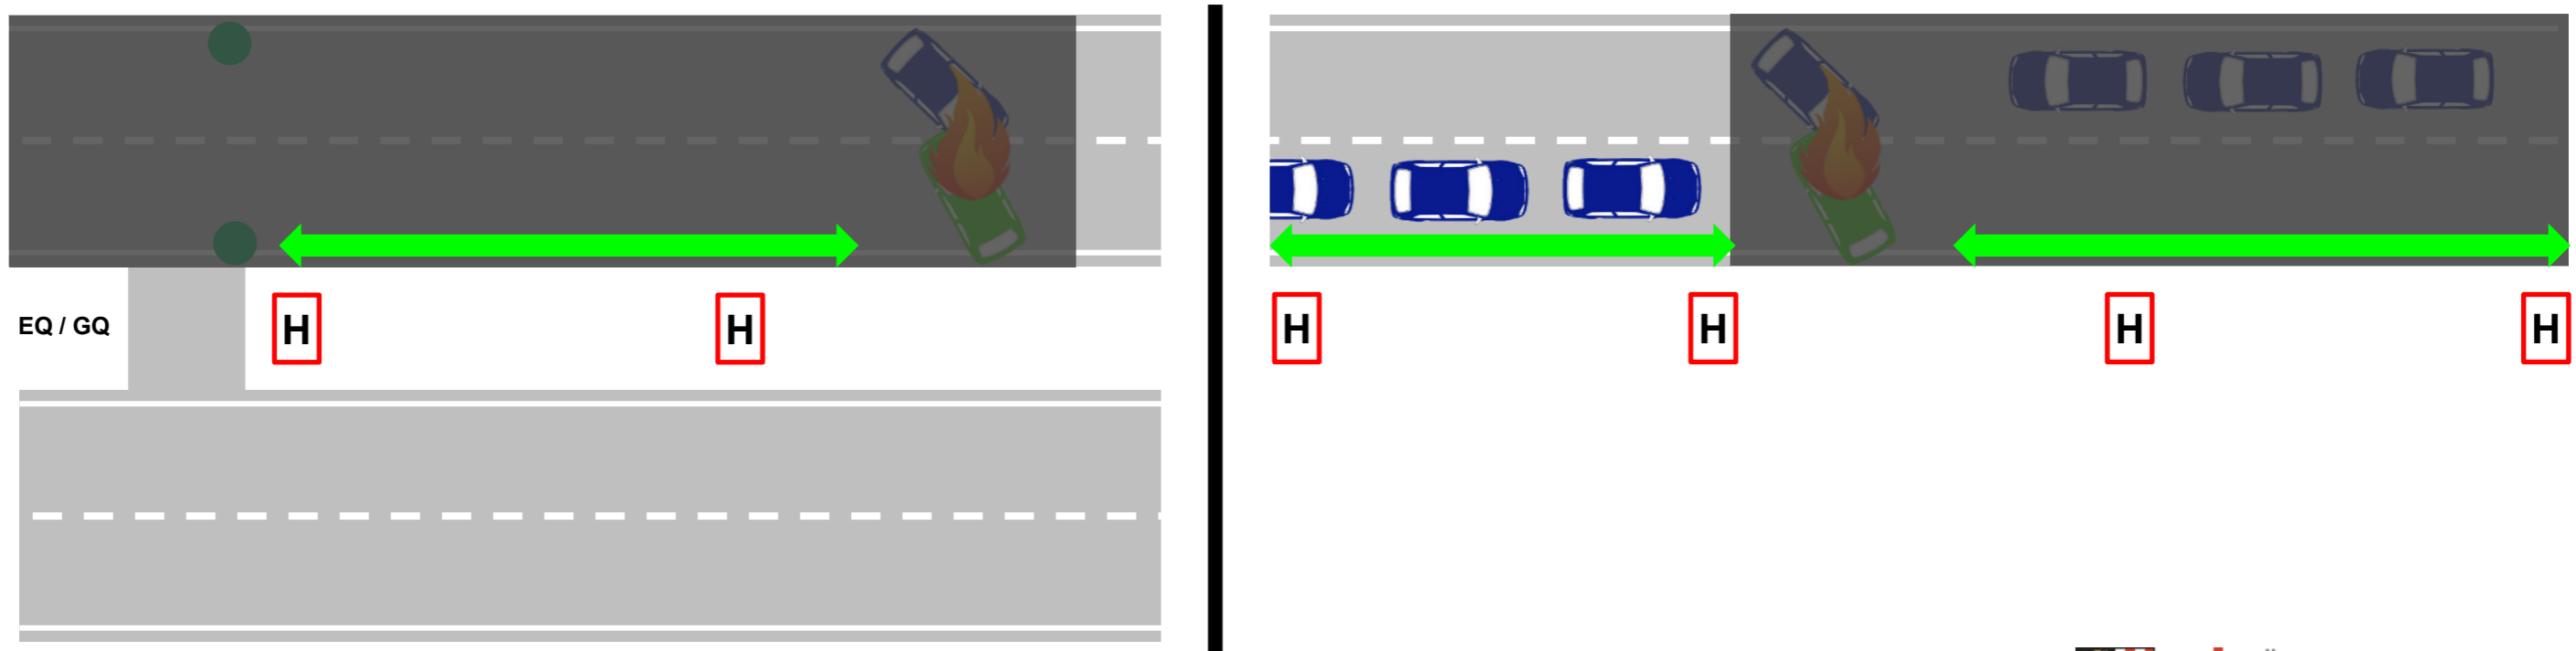

# Erkunden

## Abschätzen von Längen

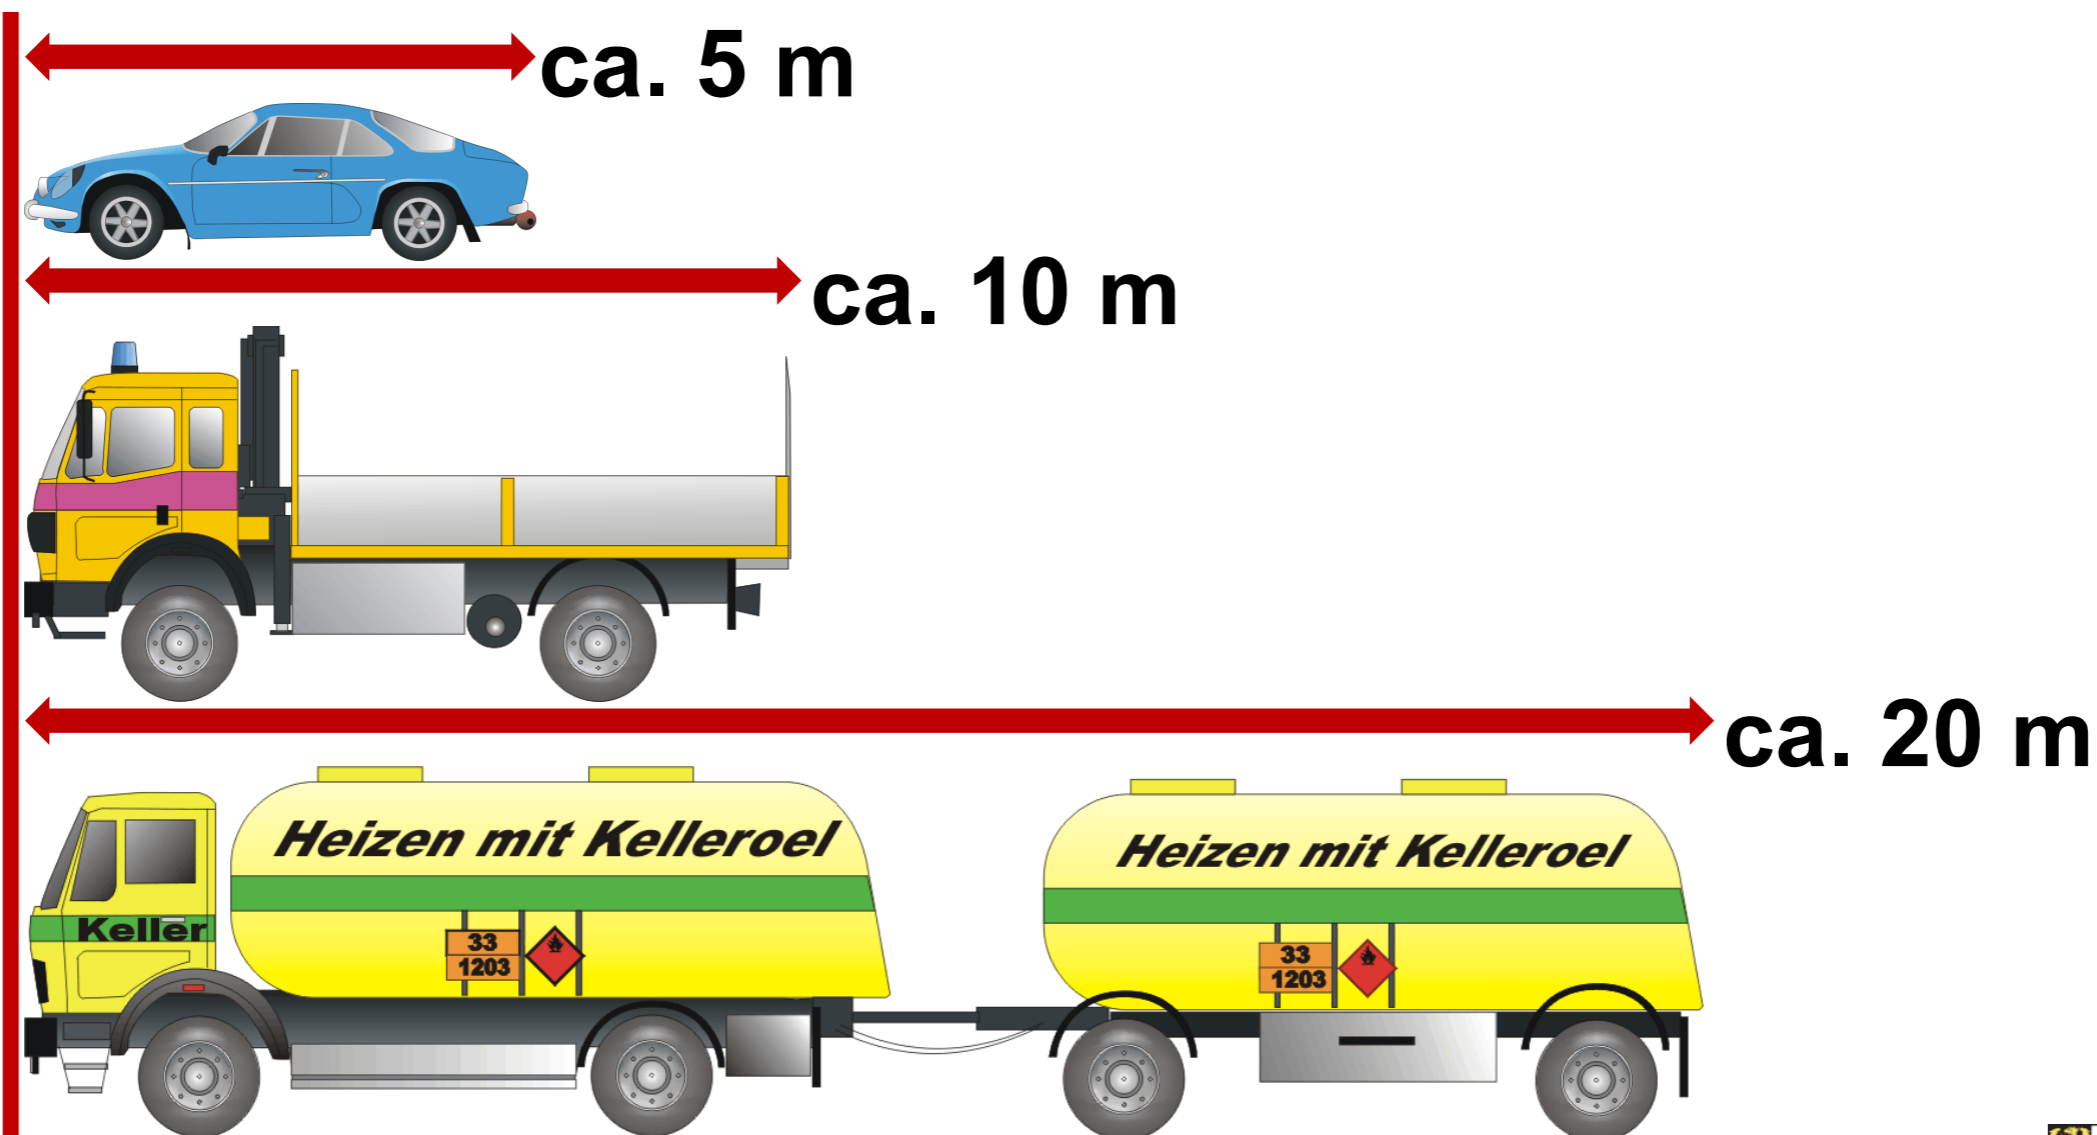



# Löscheinsatz

BASIS INFO

# Löschangriff Mindestausrüstung

bis Verteilerstandort

ab Verteiler

GRKDT

ME



1. Trupp



4x

Die Anzahl der tatsächlich benötigten B-Schläuche, hängt vom Erkundungsergebnis des GRKDT ab!



3x

2. Trupp



3x



3x




3x



Der GRKDT entscheidet welche Tätigkeiten, durch welchen Trupp zu erledigen sind.

# Kennzeichnungsleuchten Löschen

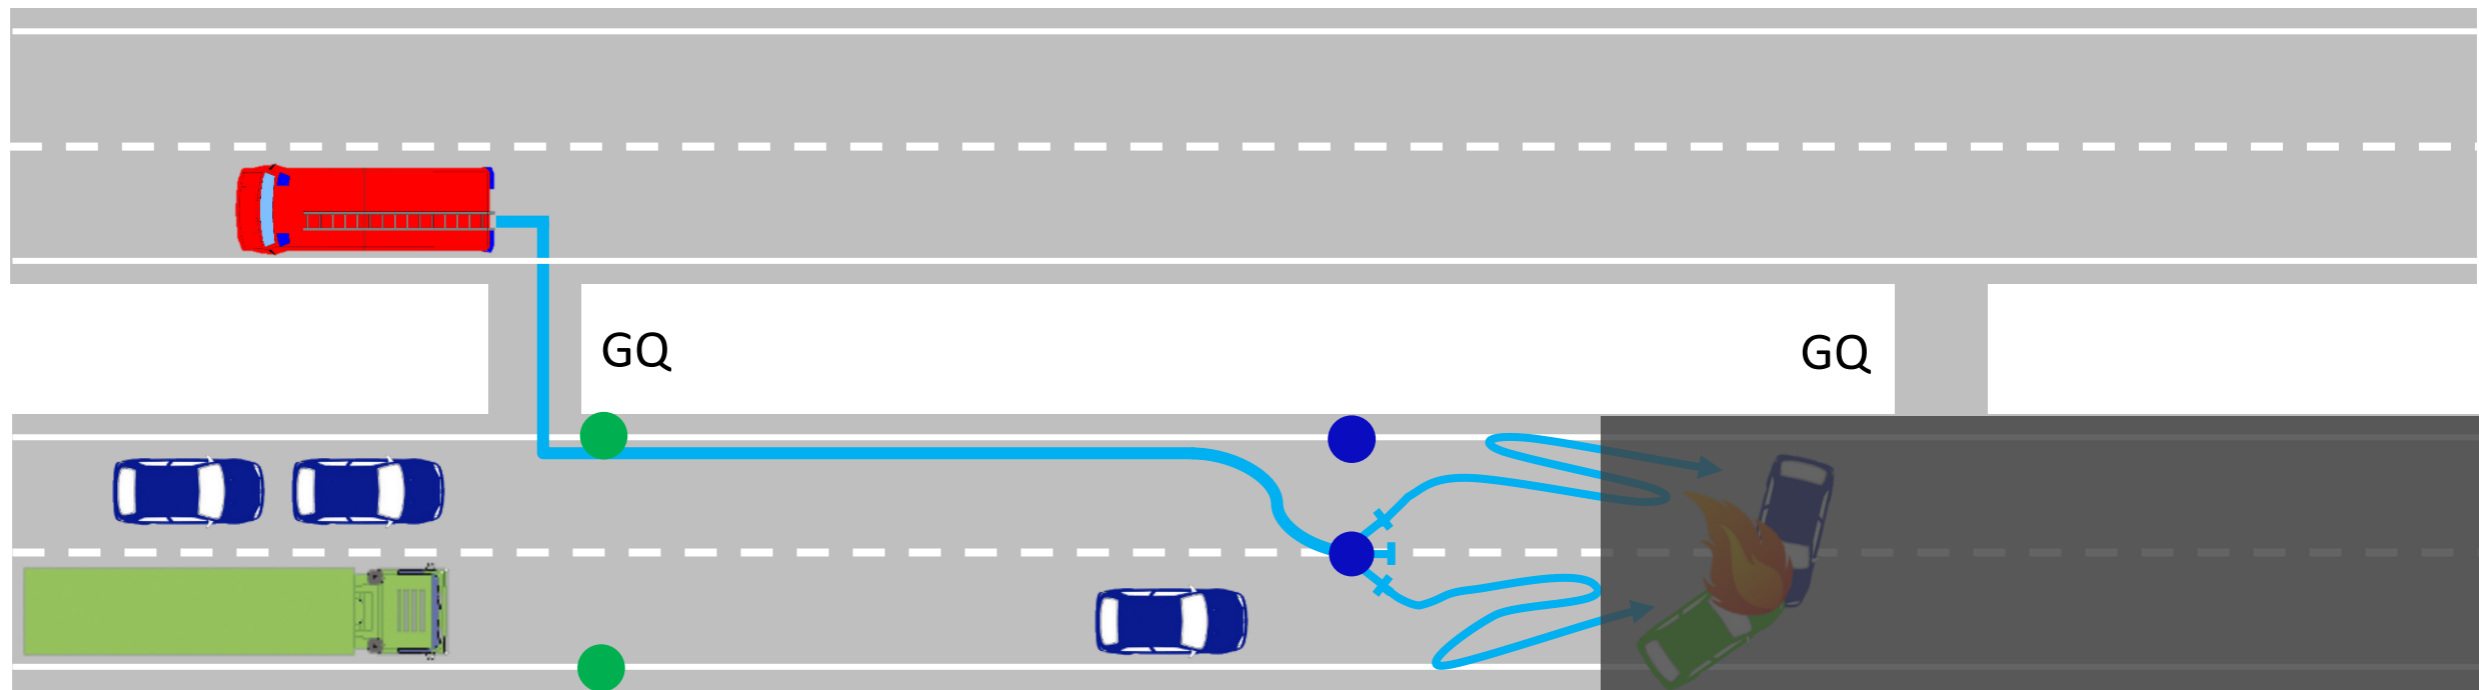


Der Standort des Verteilers muss mindestens an der Tunnelwand gekennzeichnet werden.

➔ Leichteres Auffinden beim Aufbau der Zubringleitung zum Verteiler. ←

➔ Eine zusätzliche Kennzeichnung am Verteiler ist sinnvoll! ←

# Kennzeichnungsleuchten Löschen

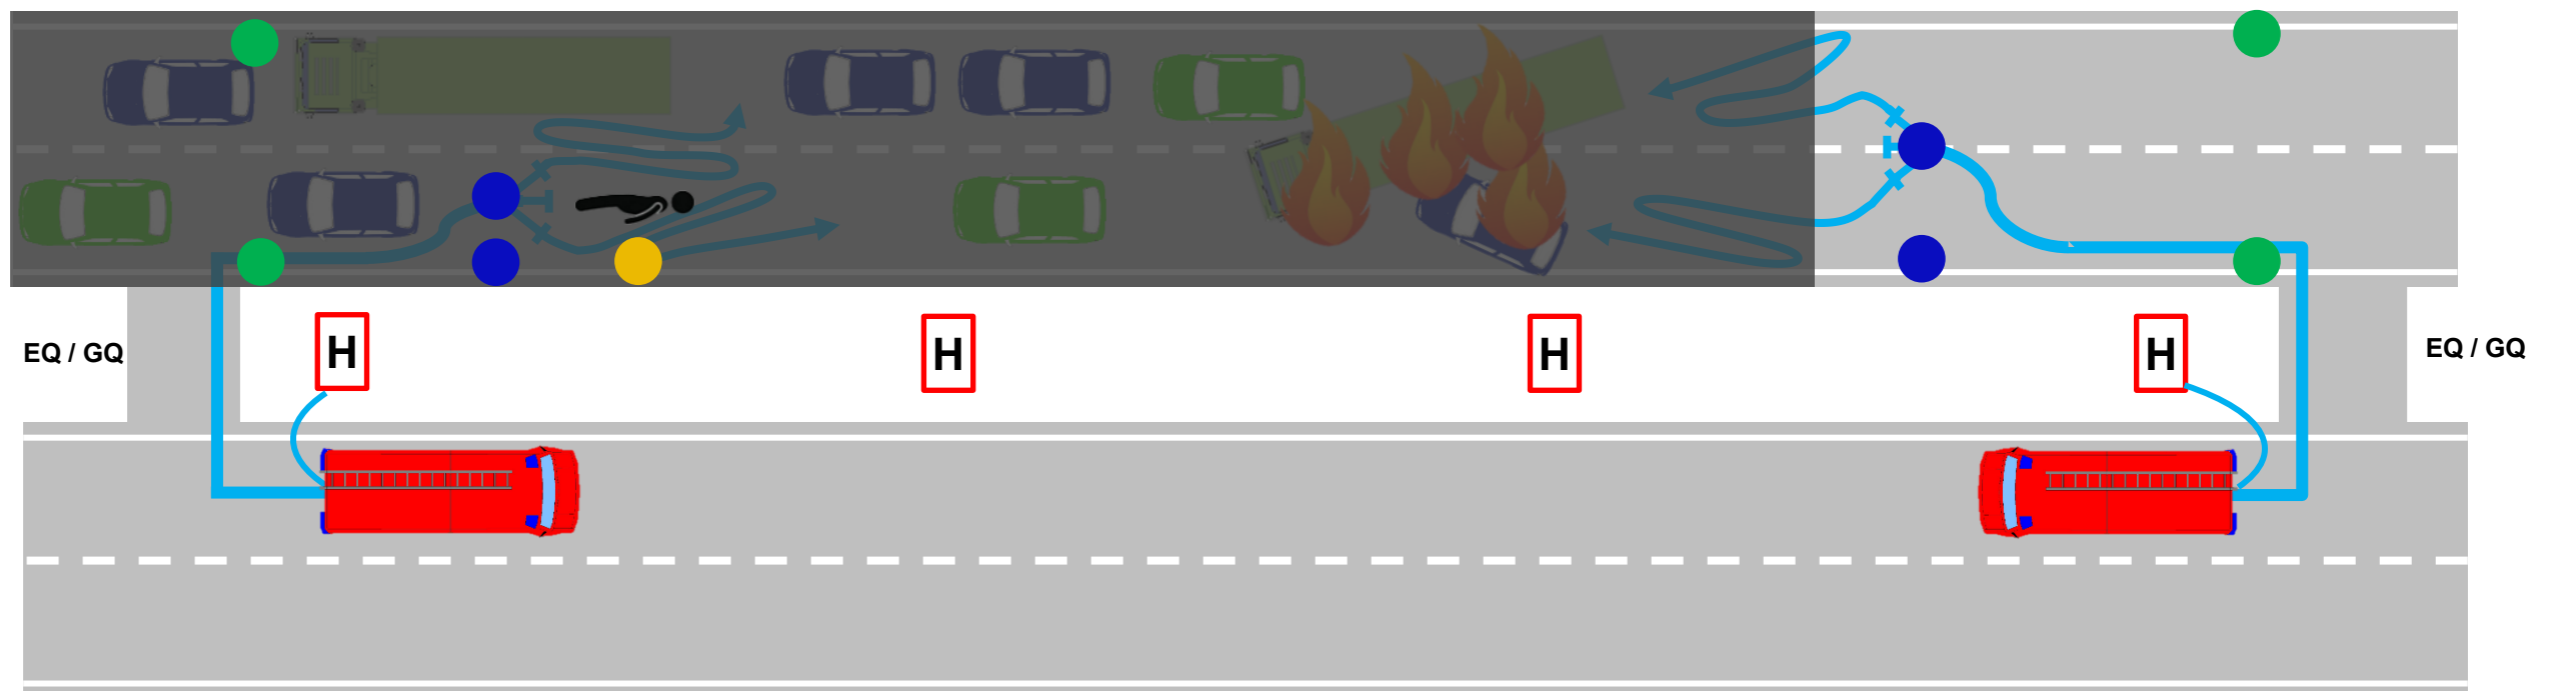

Der Standort des Verteilers muss mindestens an der Tunnelwand gekennzeichnet werden.

→ Leichteres Auffinden beim Aufbau der Zubringleitung zum Verteiler. ←

→ Eine zusätzliche Kennzeichnung am Verteiler ist sinnvoll! ←

→ Findet ein Trupp bei der Brandbekämpfung eine Person wird diese markiert ←

# Kennzeichnungsleuchten Löschen



Der Standort des Verteilers muss mindestens an der Tunnelwand gekennzeichnet werden.

- ➔ Leichteres Auffinden beim Aufbau der Zubringleitung zum Verteiler. ←
- ➔ Eine zusätzliche Kennzeichnung am Verteiler ist sinnvoll! ←

# Löschangriff

- GRKDT + ME erkundet
  - Brandobjekt (Wo, Was, Wie)
  - Verteilerstandort (Wo → ●)
  - Wasserentnahme (RLF-T, Hydrant → ●)
  - Druck bei Erreichen Verteilerstandort
- Mannschaft bereitet Gerätschaften vor
  - Bereitstellen der Gerätschaften (RLF-T oder Querschlag)
- GRKDT gibt Befehl für den Löschangriff
  - Über Funk oder Persönlich




# Löschangriff

## Arbeitsaufteilung


- Einteilung durch GRKDT
  - GRKDT und ME nehmen Verteiler
  - 1. Trupp übernimmt die Verlegung der B-Schläuche bis zum Verteilerstandort
  - 2. Trupp übernimmt den Transport beider Angriffsleitungen (je 3xC + HSR) bis zum Verteilerstandort
  - MA unterstütz im rauchfreien Bereich z.B. Querschlag

# Standort RLF-T

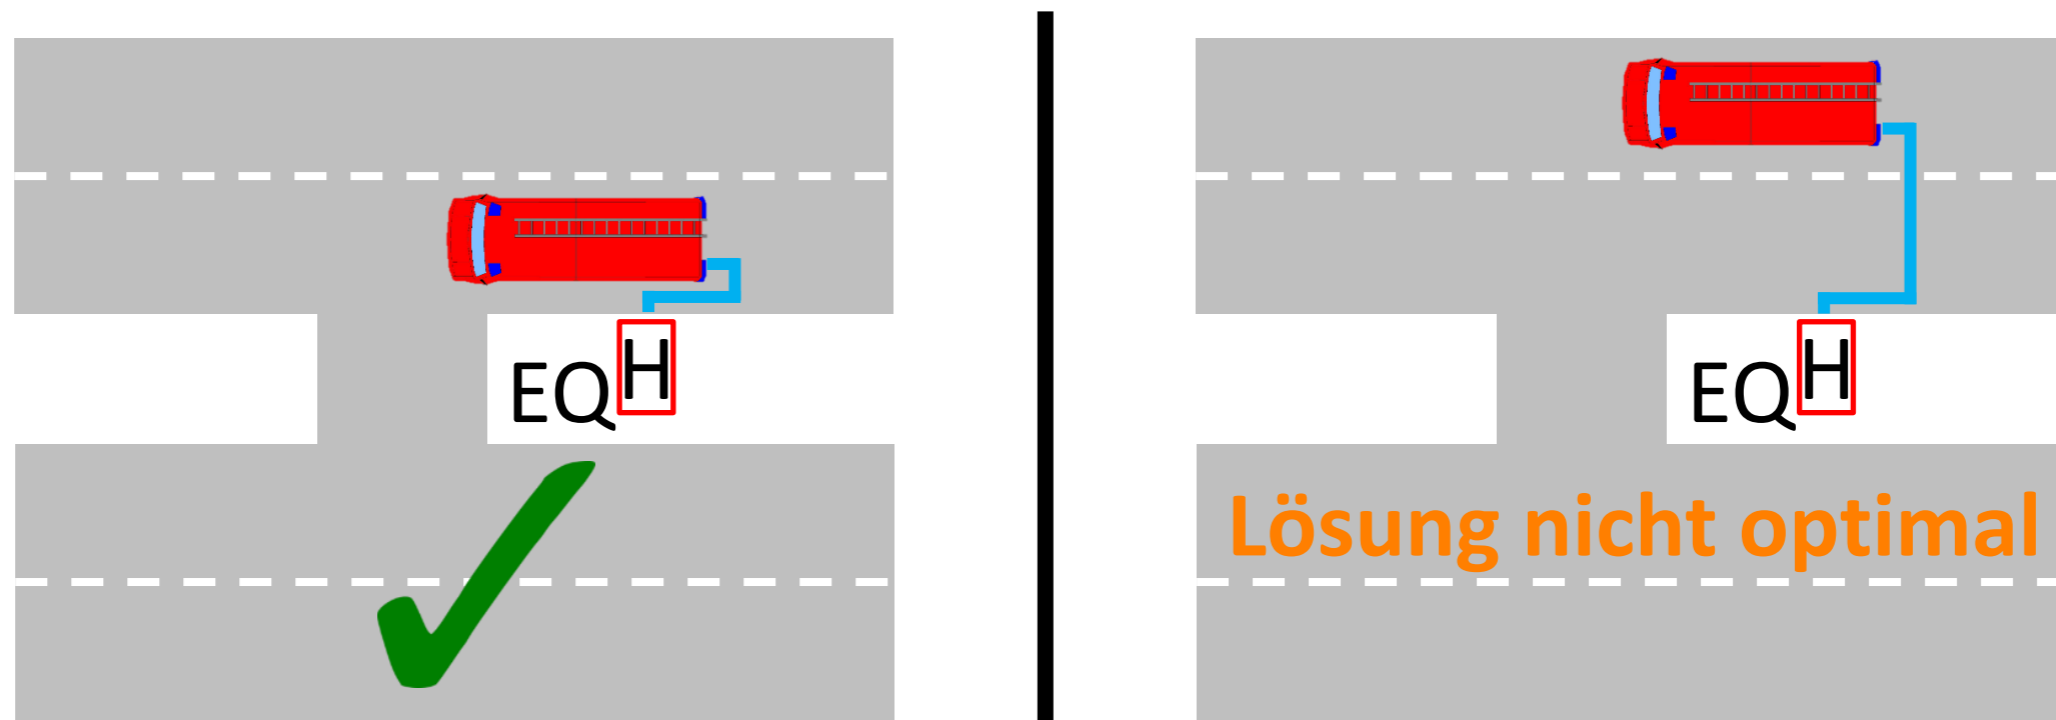

Der Standort des RLF-T sollte so nahe wie möglich bei einem Hydranten sein.


# Wasserversorgung RLF-T

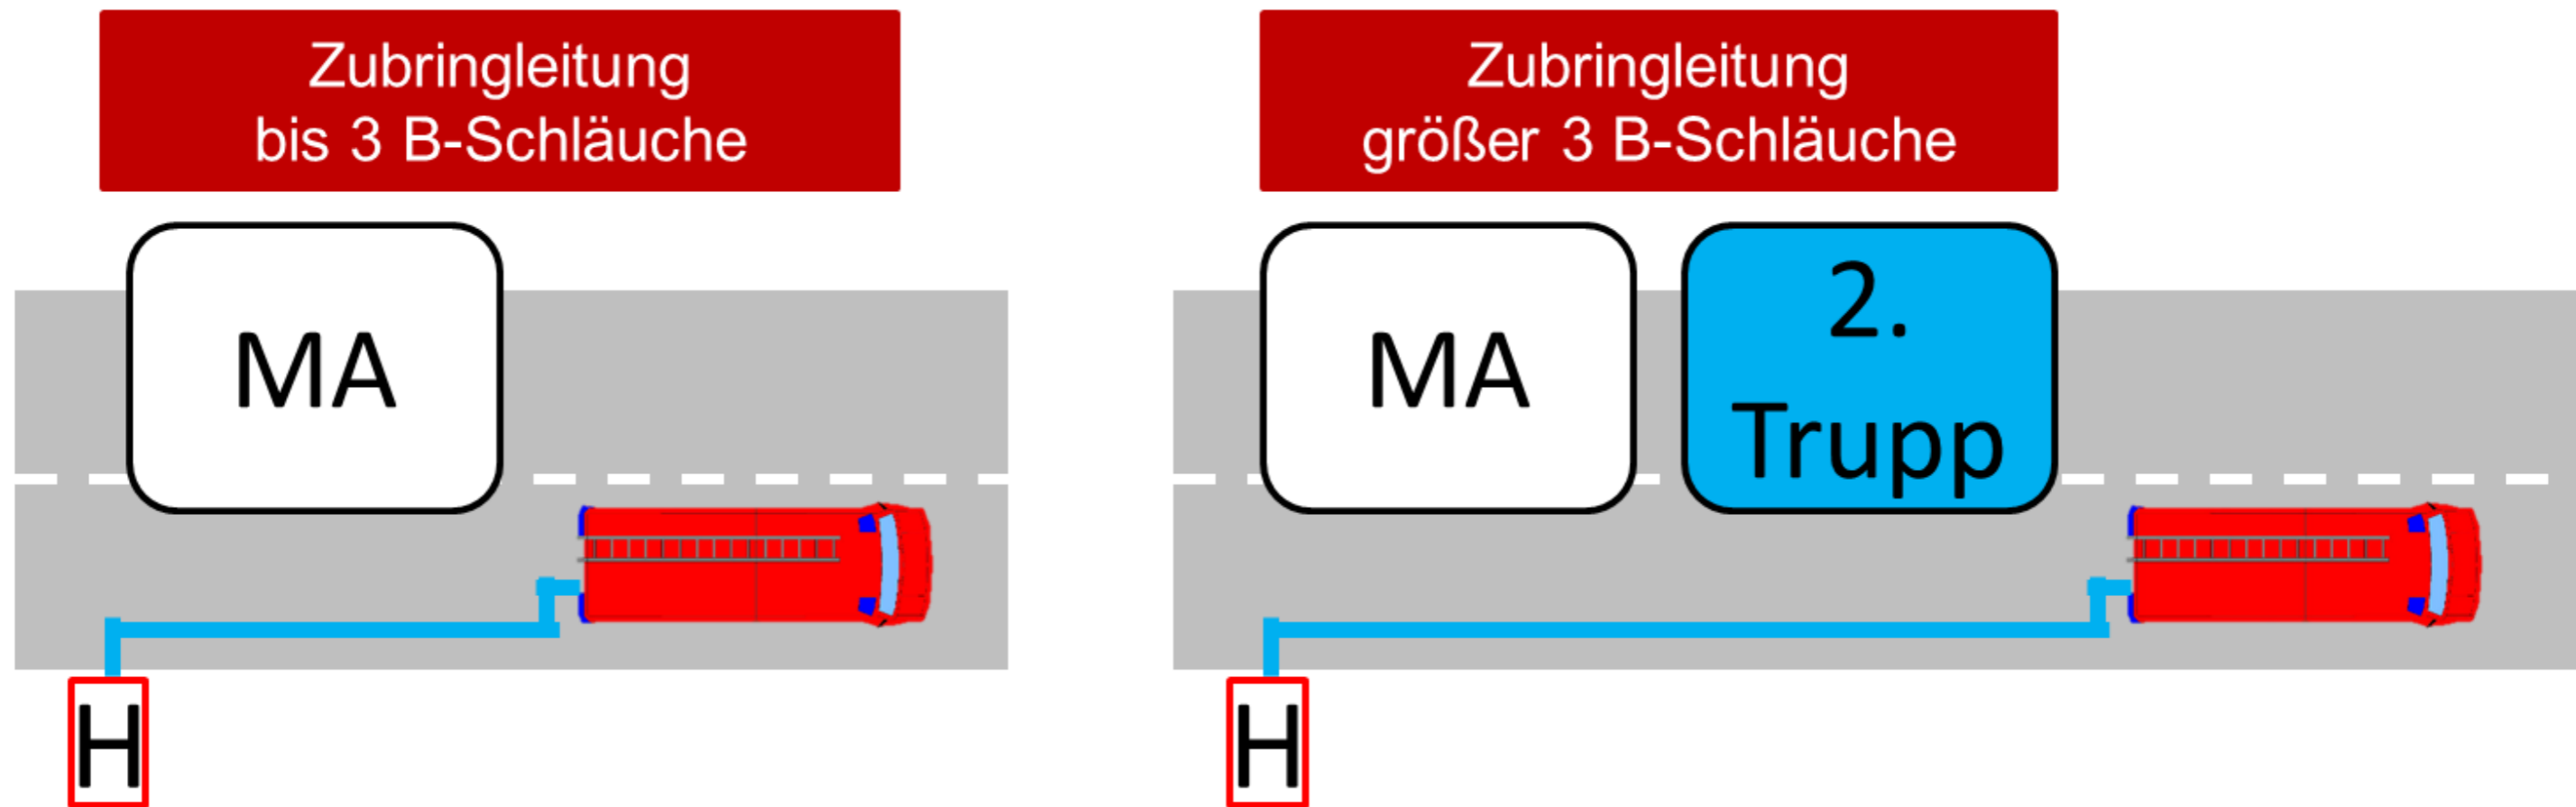


Wurde der Standort des RLF-T fixiert,  
ist sofort die Wasserversorgung herzustellen.

# Löschangriff

## Versorgung RLF-T bis 3 B-Schlauchlängen

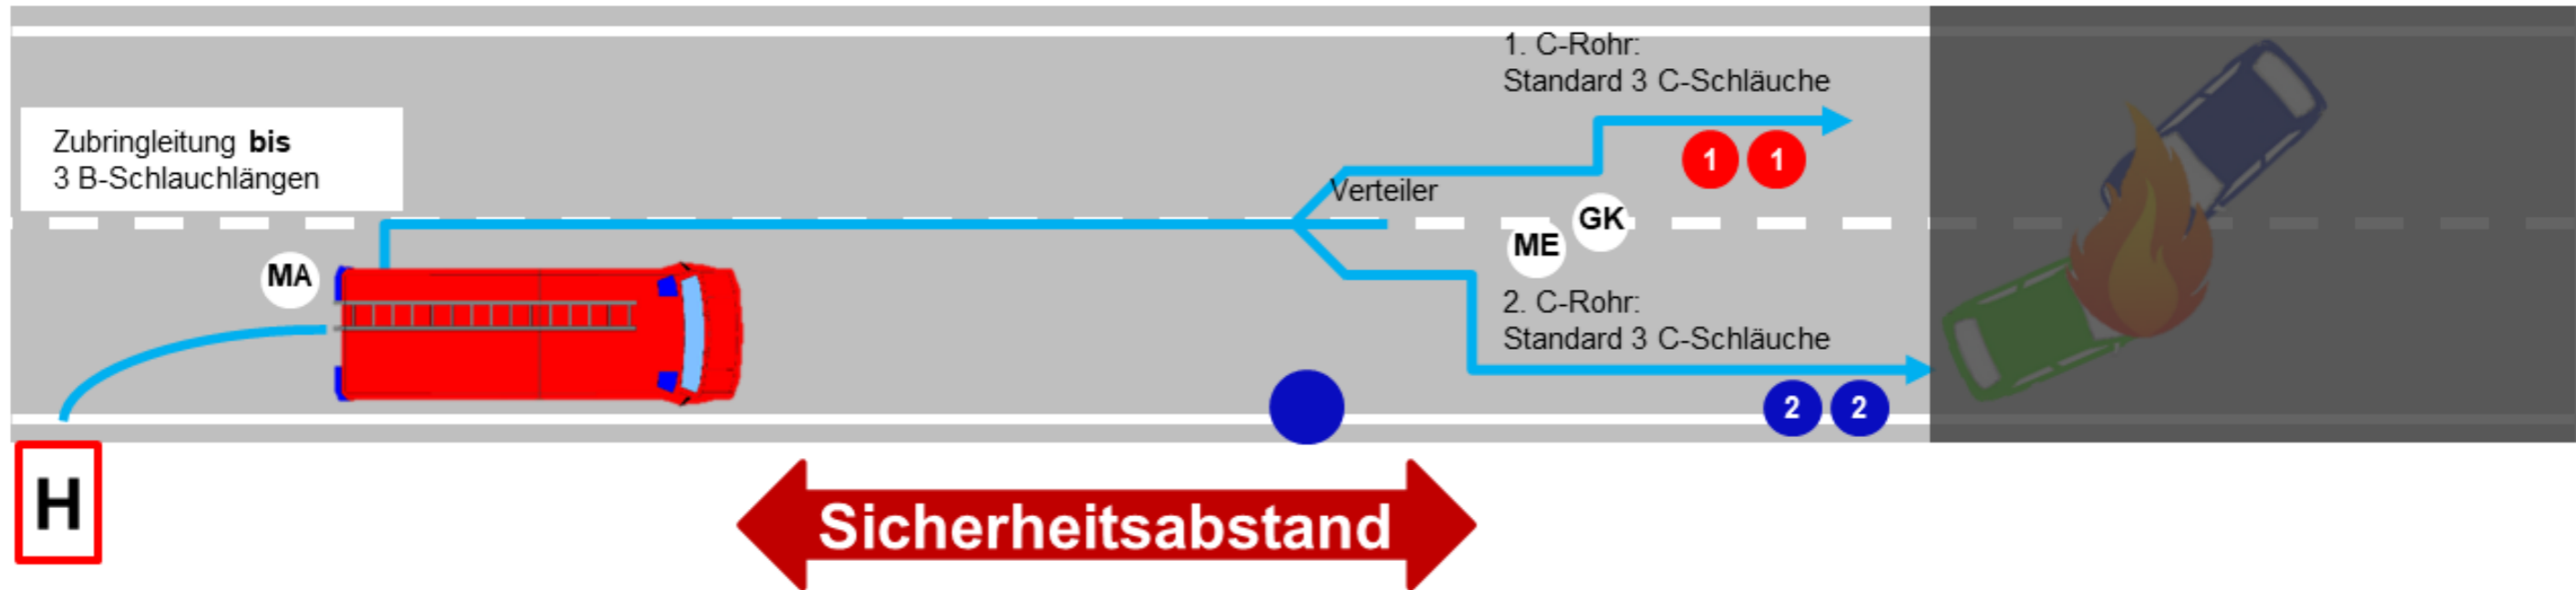


## Versorgung RLF-T größer 3 B-Schlauchlängen

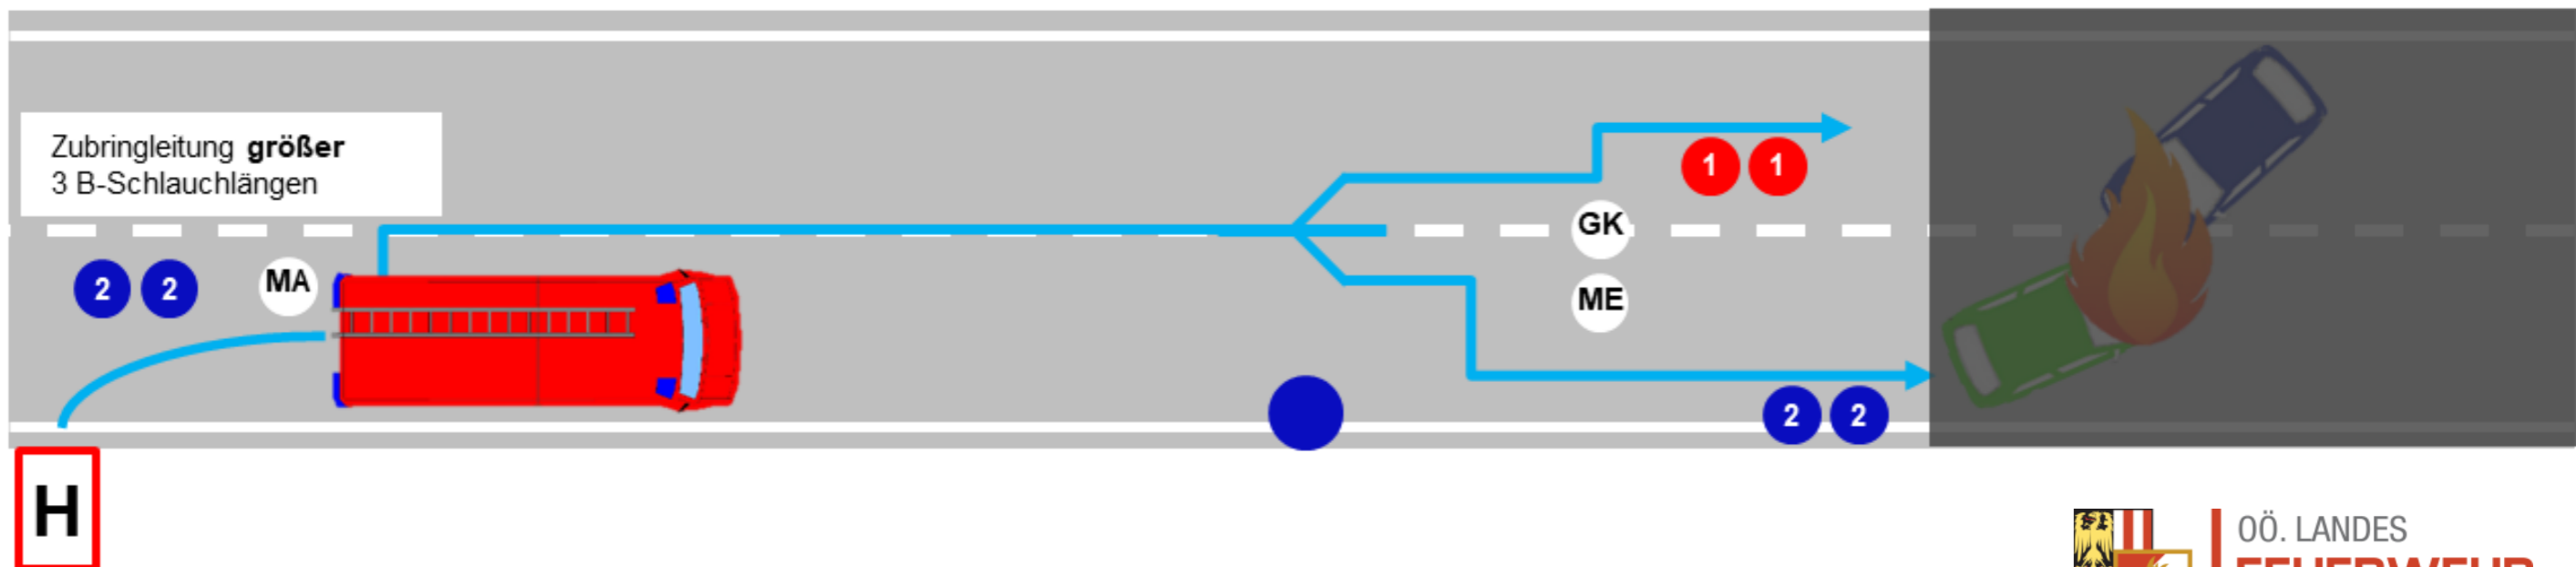


# Löschangriff

## Löschangriff über Querschlag

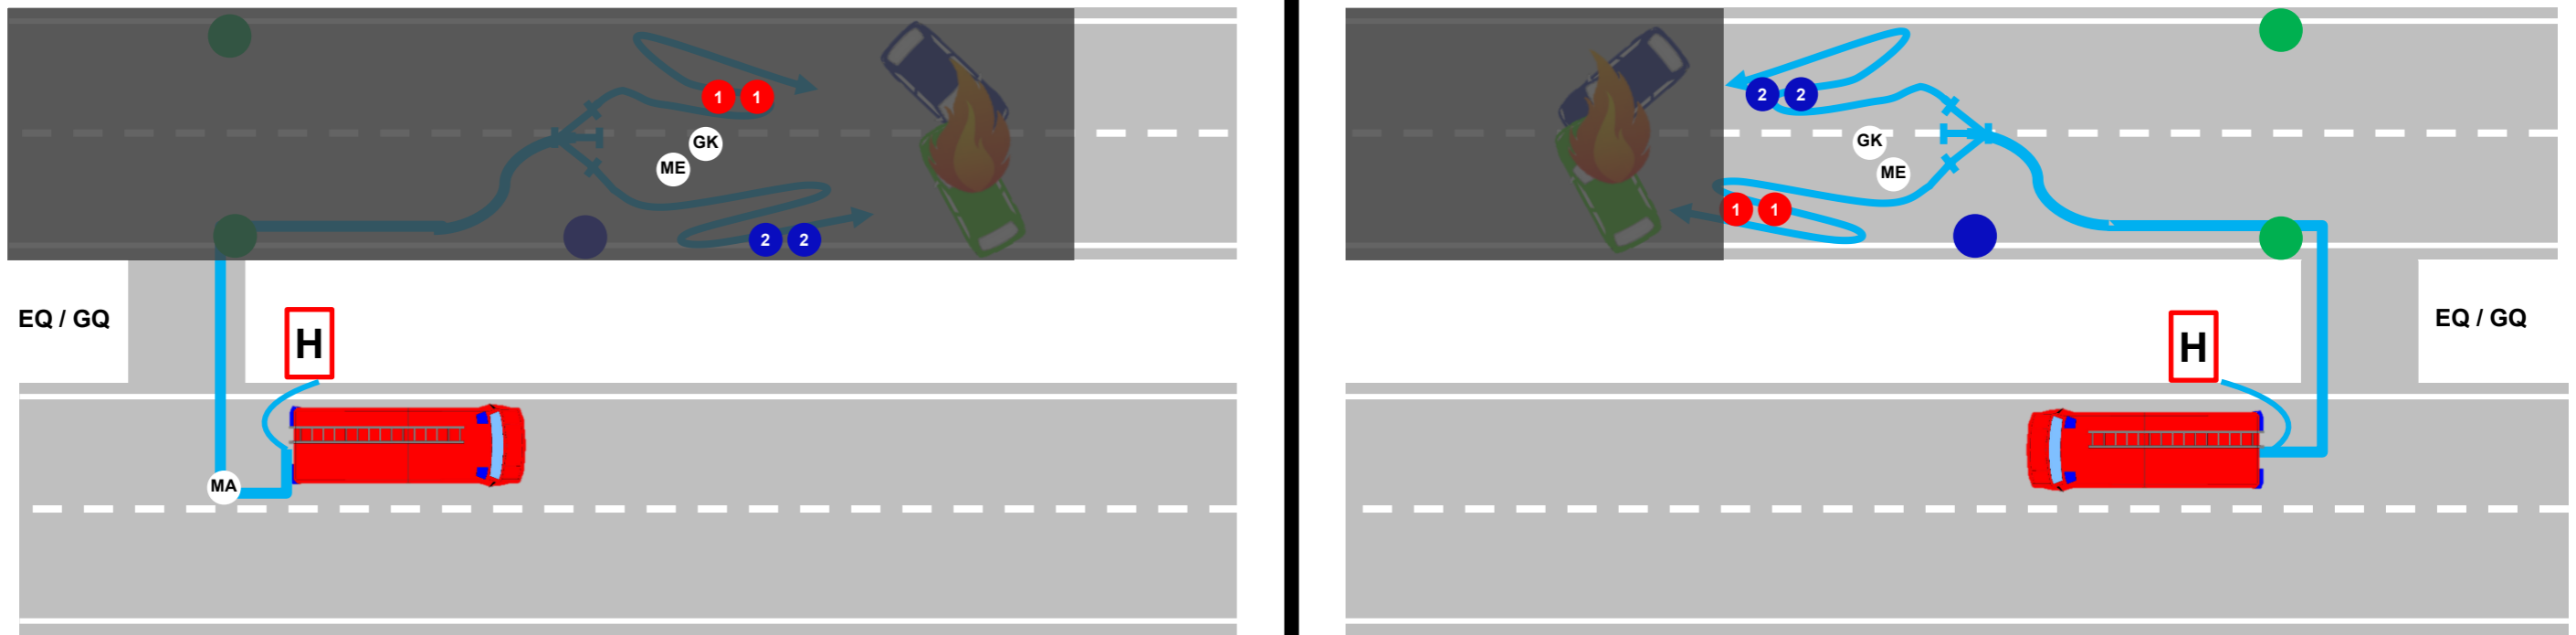


## Löschangriff von Hydrant

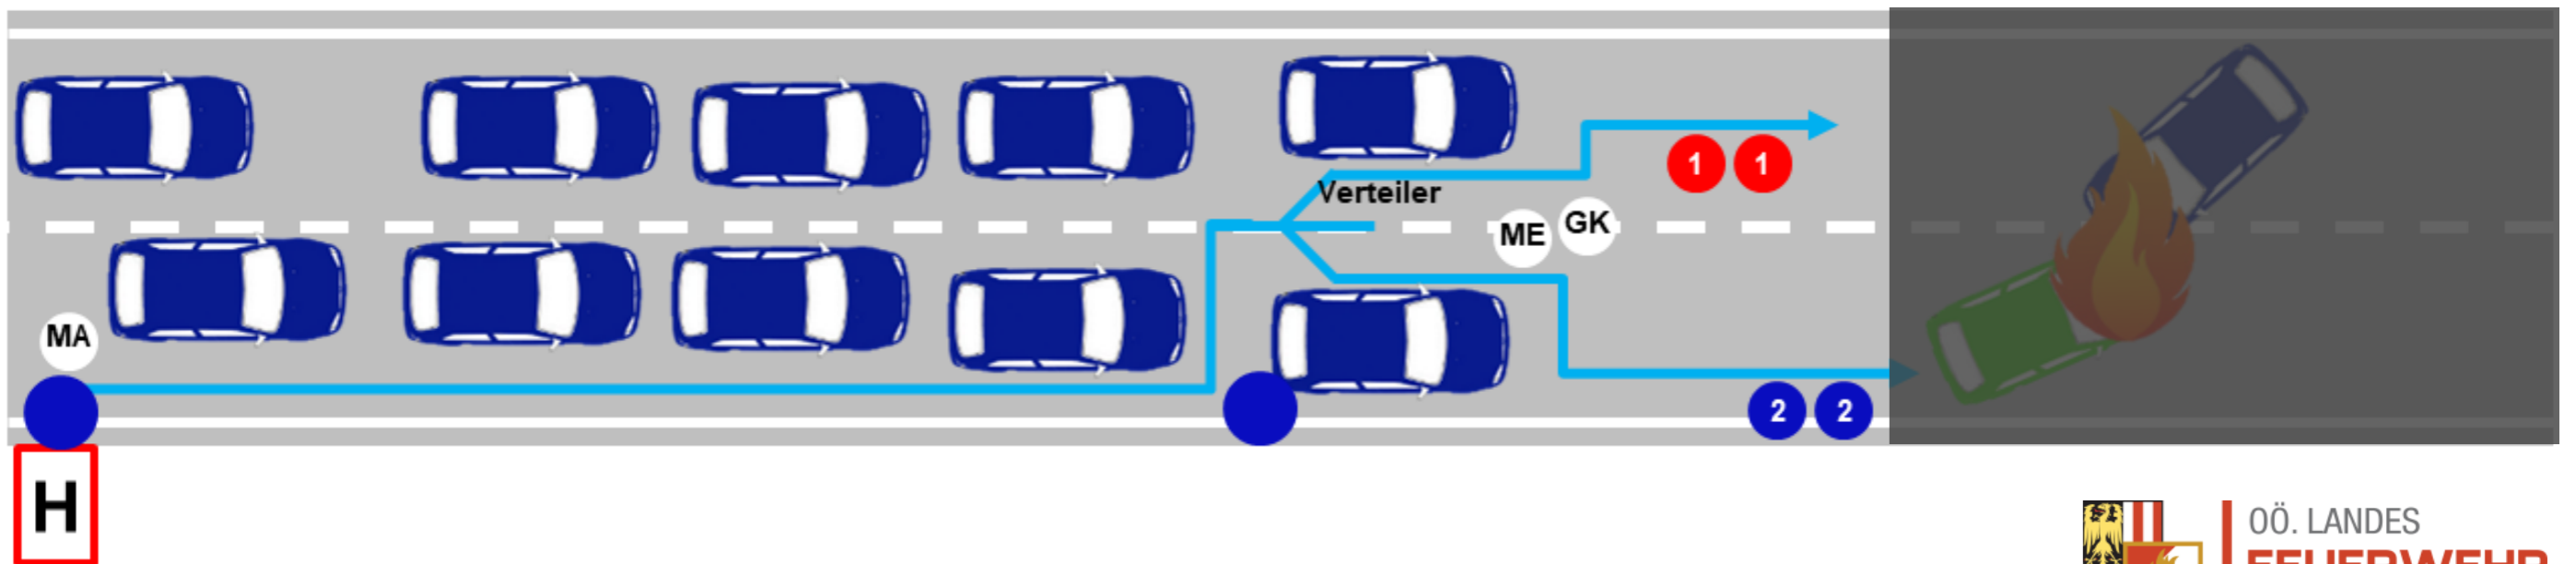

# Schlauchmanagement



# Schlauchmanagement

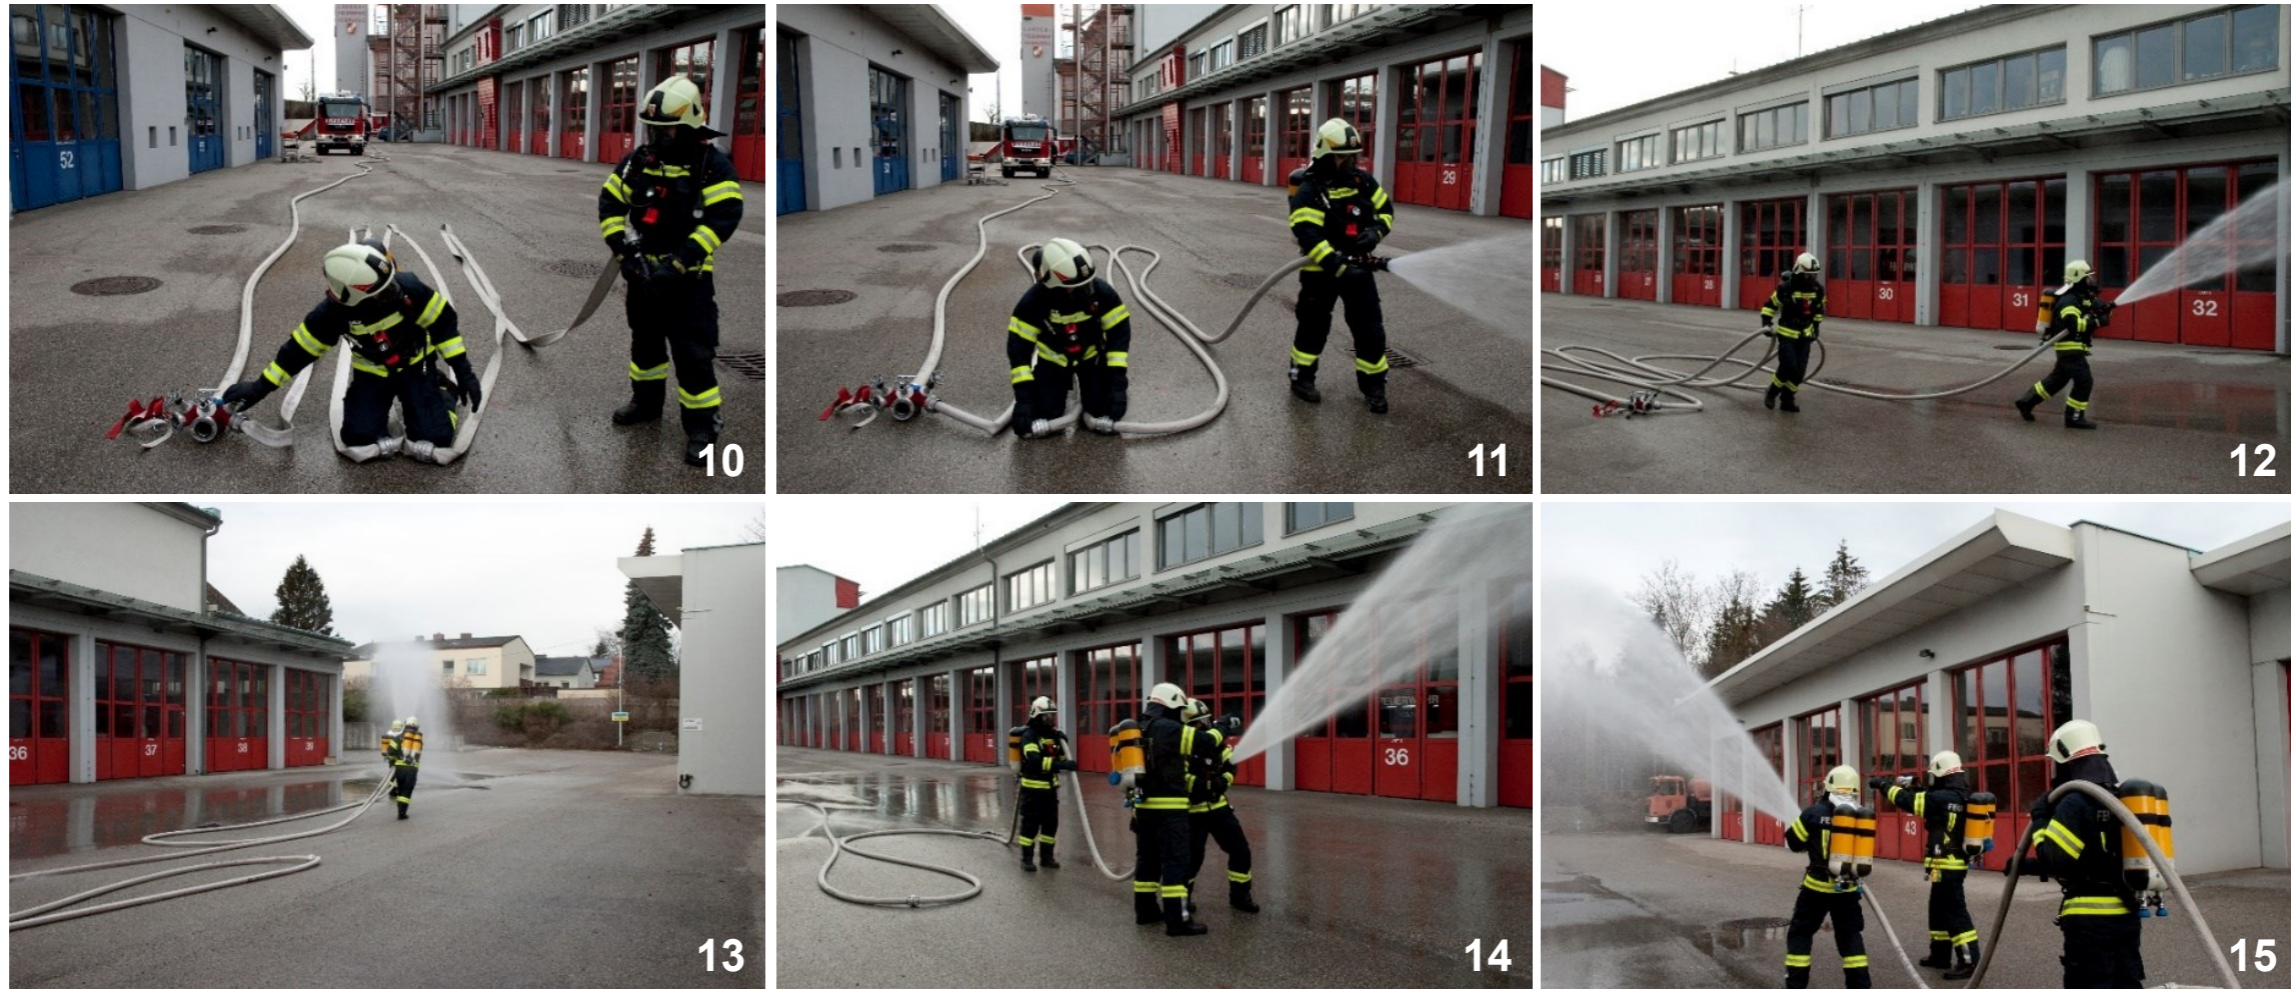


- ➔ Verlegen der Schläuche **nicht** auf dem Gehsteig.
- ➔ B-Schläuche nacheinander verlegen.
- ➔ Schläuche immer komplett ausziehen.

# Schlauchchaos vermeiden





# Löschen - Indirekt

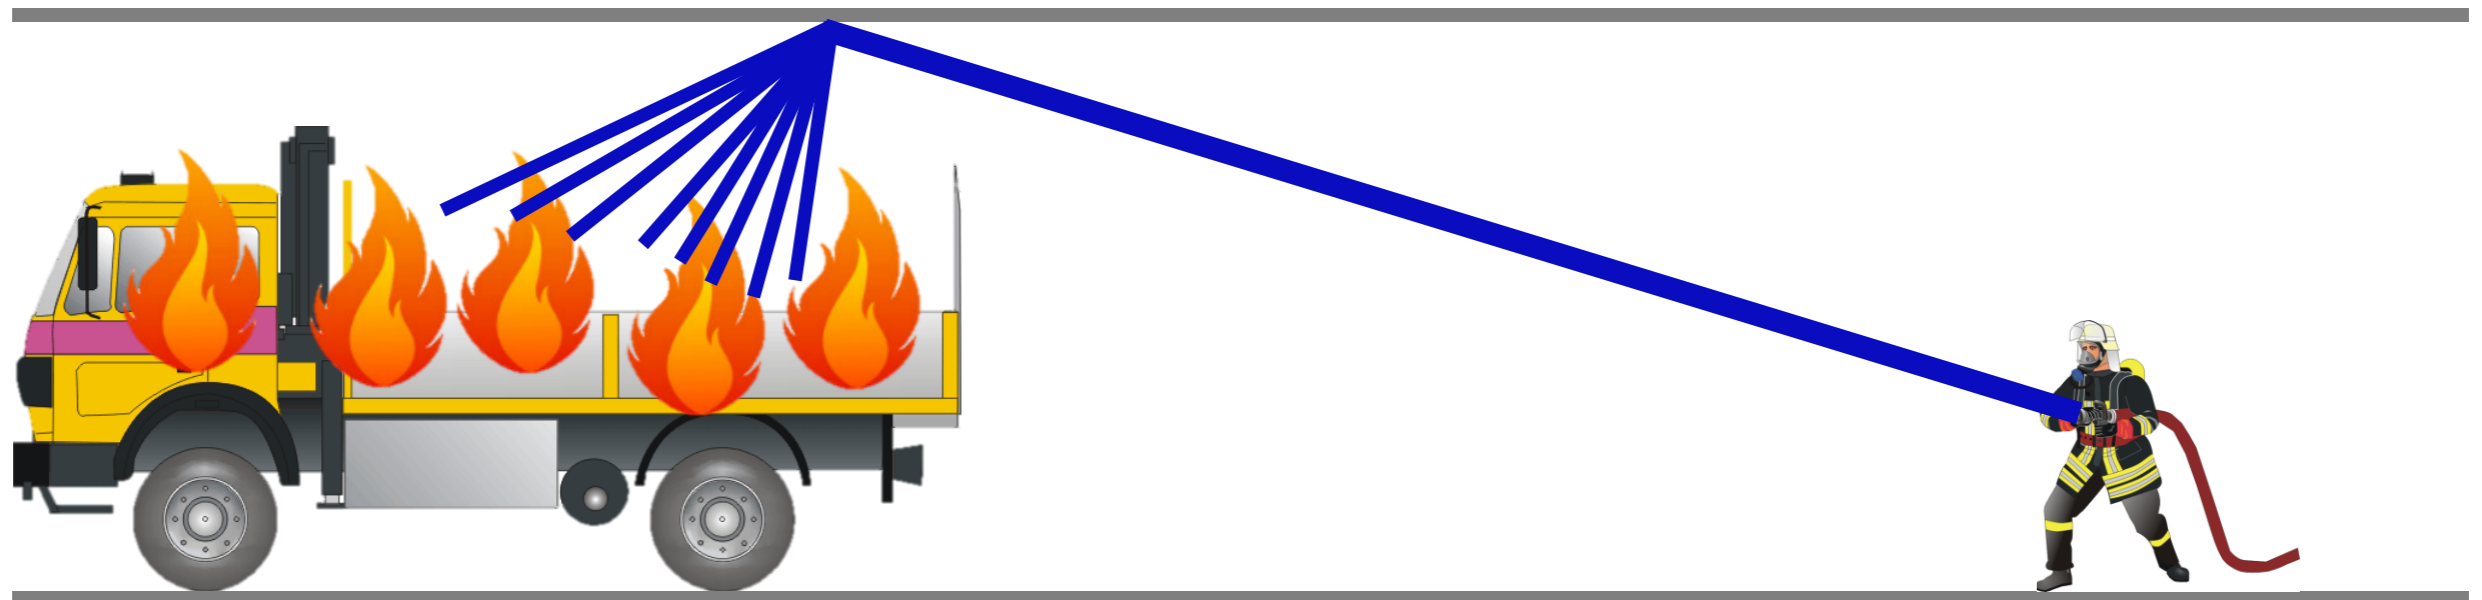



# Suchen / Retten

BASIS INFO

# Suchen und Retten Mindestausrüstung

GRKDT



ME



1. Trupp




2. Trupp




MA




# Suchen und Retten

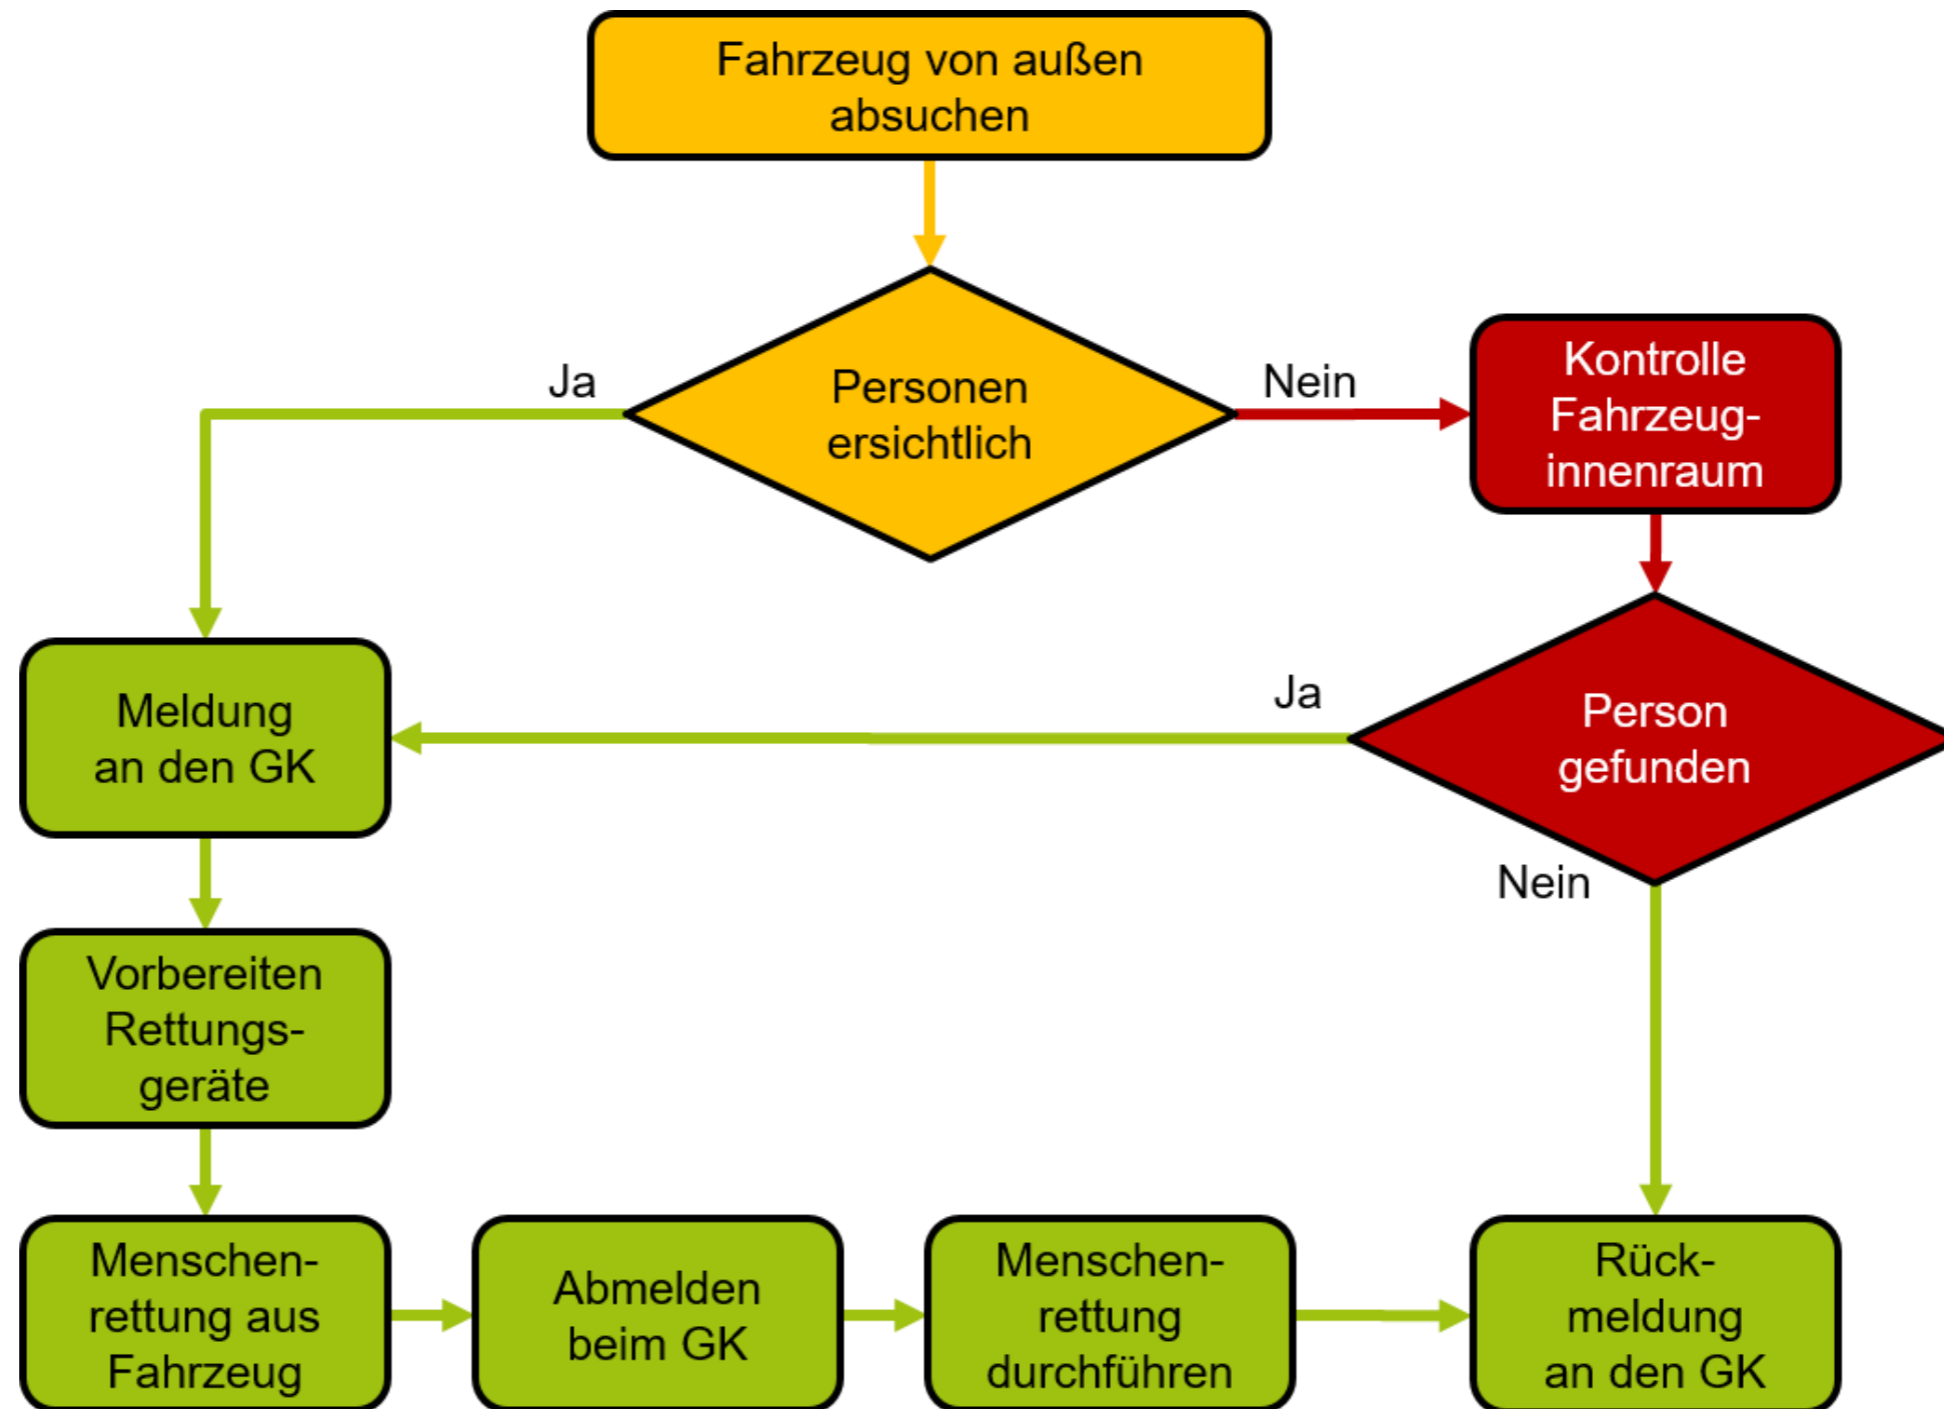

# Suchen und Retten

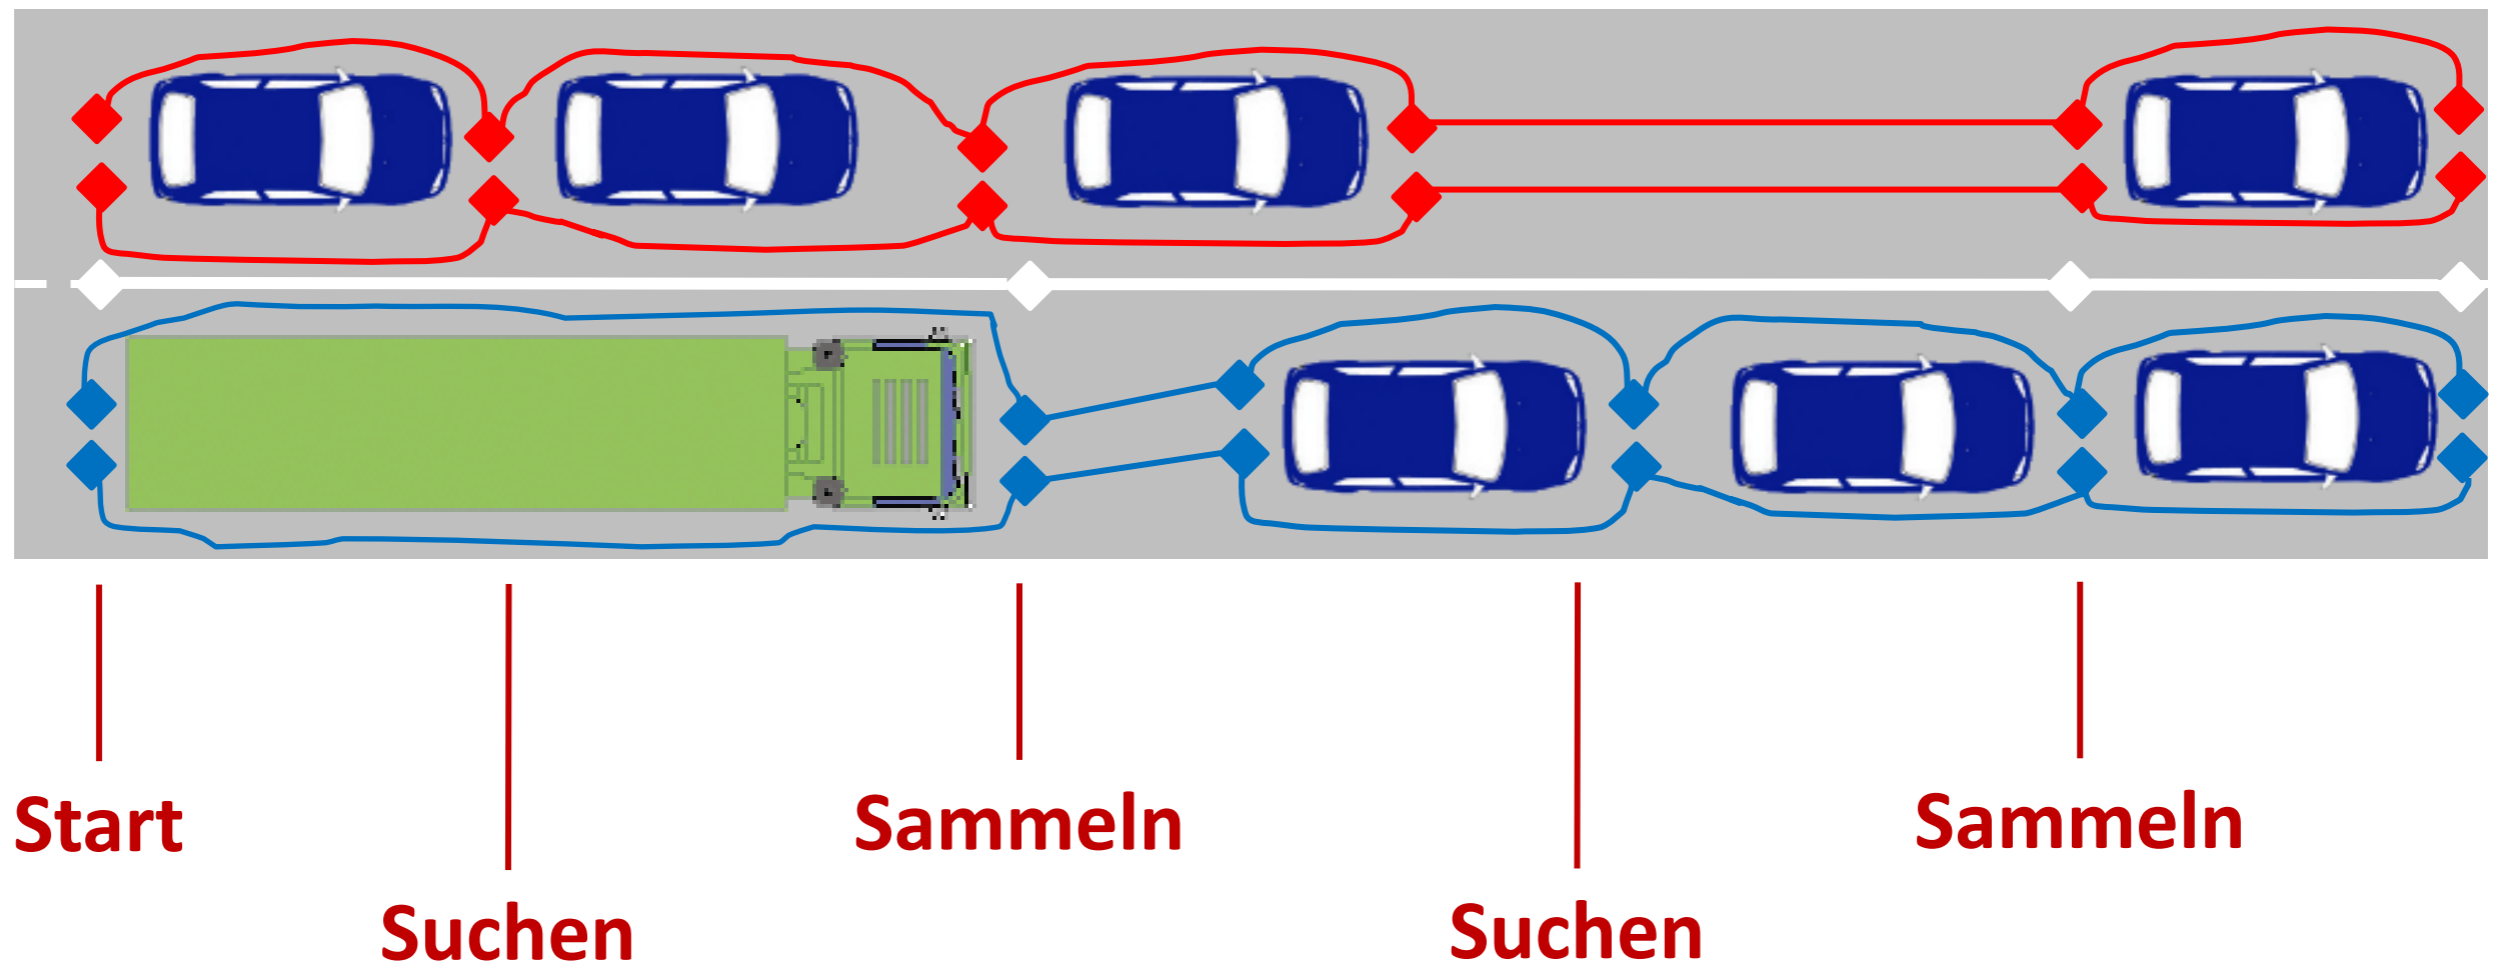

# Kennzeichnungsleuchten Suchen / Retten

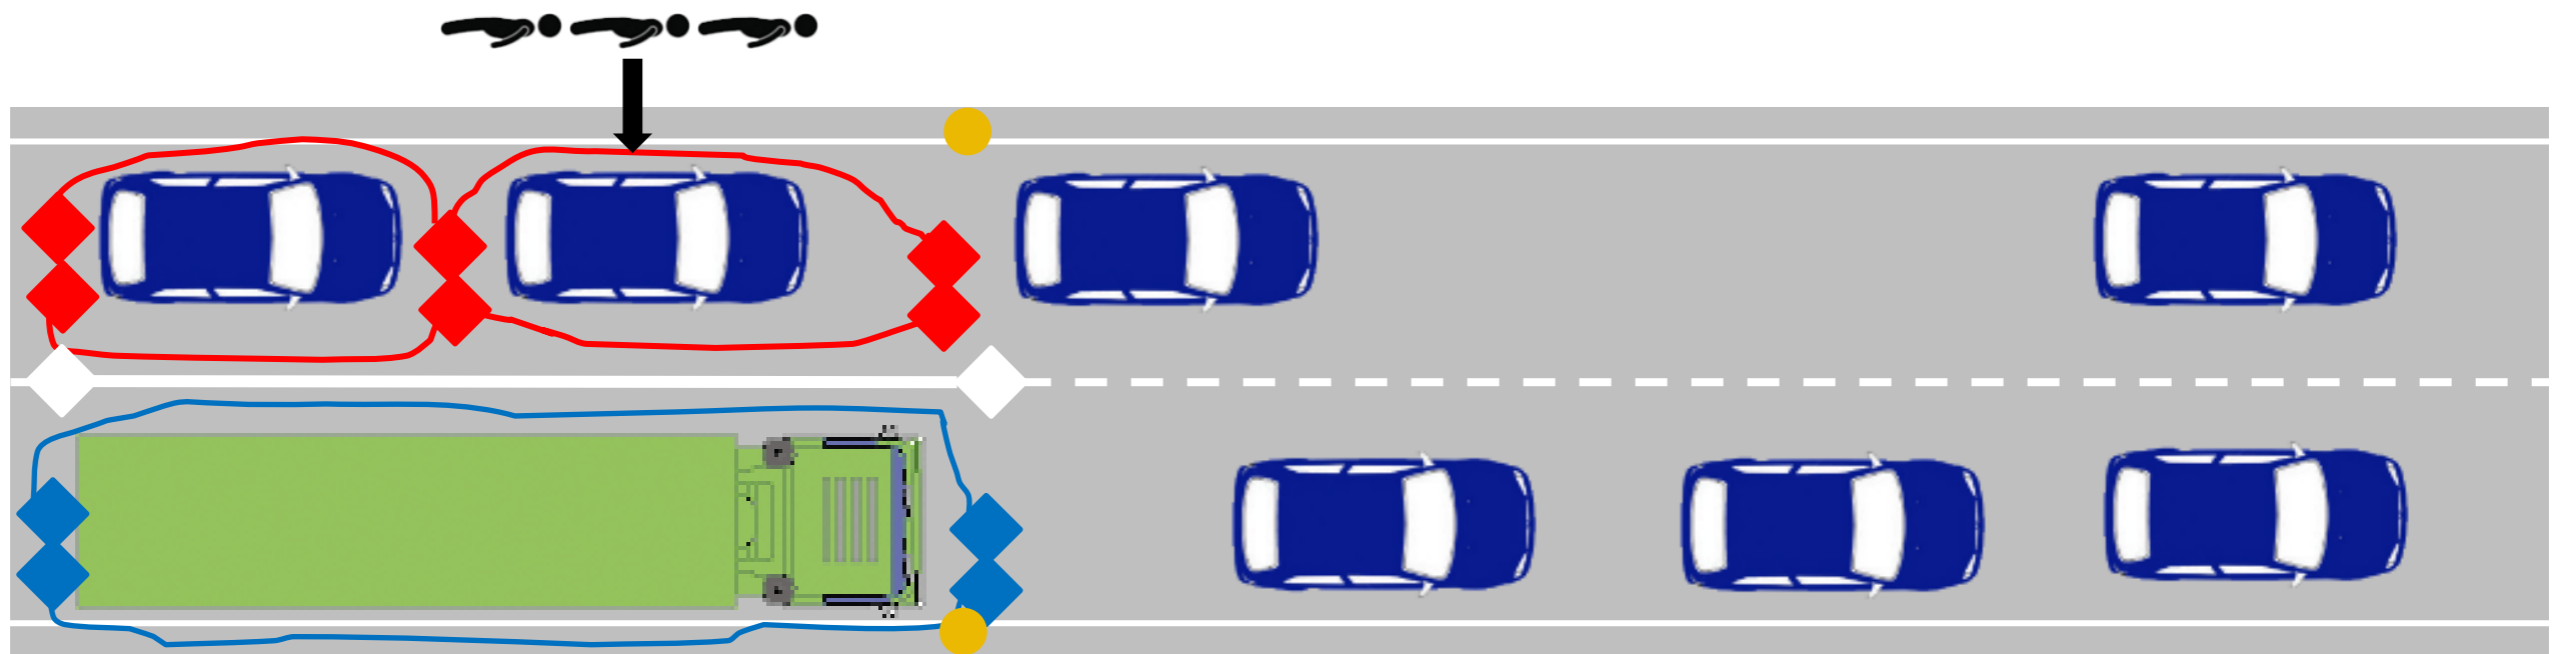

- LKW abgesucht, leer
- 3 Personen in PKW gefunden
- Menschenrettung durch:
  - GK + ME , 1. + 2. Trupp
- Gesamte Einheit verlässt Bereich