



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 27.05.2021 11:50

Einsatzort: **SCHULSTRAßE 27**

Einsatzart: **BRAND WOHNHAUS**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **BRAND IM ERDGESCHOSS**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (2):

A-DORF

B-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer


EINSATZZONE / BEREICH

FF A-DORF

Alarmplan gültig für

BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG		BRANDEINSATZ		Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]			
BRAND GEWERBE, INDUSTRIE		BRAND WOHNHAUS						
BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT								
ausfüllen	ausfüllen	ankreuzen						
Feuerwehr	Sirenen CODE	Sirene FEUER	Pager ALLE	Fax	Telefon GRUPPE	ausfüllen		
						Fahrzeuge taktische Bezeichnung		
Alarmstufe 1								
A-DORF						TLF 2000	1:6	0
						KLF	1:4	5
						KDOF	1:2	8
B-DORF						LF	1:7	6
Alarmstufe 2								
C-DORF						TLF 4000	1:6	10
						KDOF	1:3	10
D-DORF						TMB 23/12	1:2	15
						KLF-L	1:5	15
E-DORF						TLFB 2000	1:6	18
						GLF	1:8	20
Alarmstufe 3								
F-DORF						LFB-A2	1:8	21
G-DORF						LF	1:8	18
H-DORF						GLF	1:8	22
						MTF	1:6	25

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

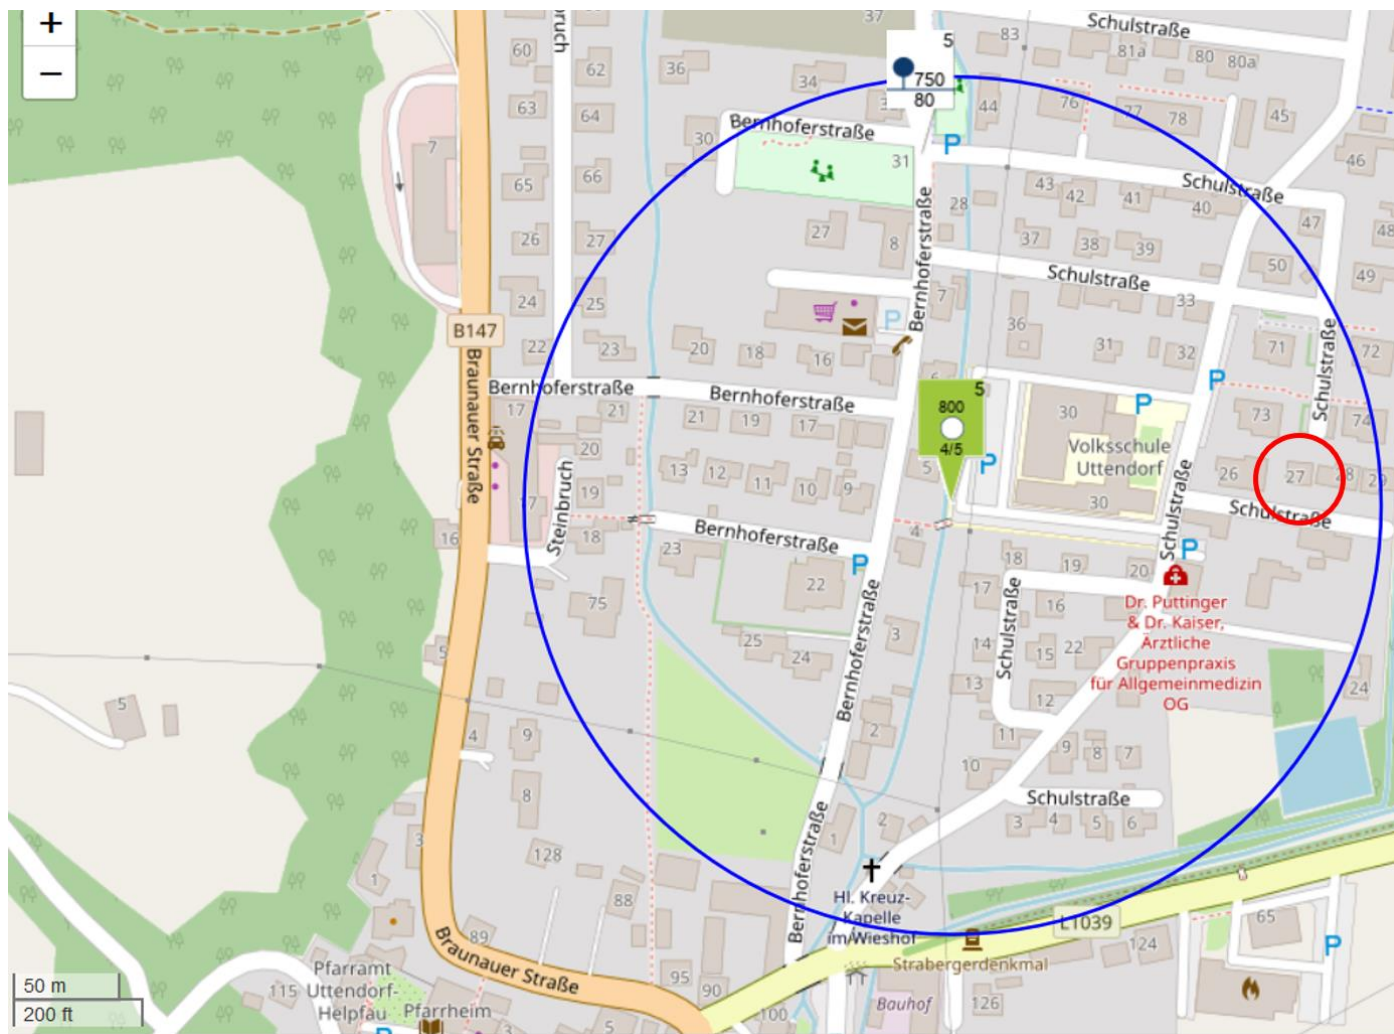



Startnummer

B1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ AFKDT verständigen
- ☒ Wasserkarte sichten
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☒ Atemschutz ausrüsten lassen.
- ☐ BFKDT verständigen
- ☒ Anfahrtsweg festlegen
- ☐ Zubringleitung vorbereiten lassen
- ☐ Nachalarmieren der ALST 2
- ☐ Angriffsbefehl für TLF A-Dorf geben

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei verständigt
- Rettungsdienst verständigt
- Brand im Erdgeschoss

B2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Einsatz mit Bereitstellung befehlen
- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Erkunden der Schadenslage
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☐ Kontrolle der Wasserentnahmestellen
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© FF-Altheim



- Mehrfamilienhaus, Eingangsbereich und Vorraum stehen bereits im Vollbrand.
- Die Polizei ist schon anwesend.
- Flammen schlagen aus dem Fenster, Brandausbreitung innen und aussen in das 1.OG.

Befragung anwesender Personen

- Die Hausbesitzerin ist anwesend, diese ist hysterisch, hat Ruß im Gesicht und hustet stark.
- Die Besitzerin berichtet, dass
 - sich der Ehemann im ersten OG befinden muss.
 - dieses Haus eine Ölheizung hat.

Innere Erkundung

- Die Haustüre ist offen, dahinter befindet sich das Stiegenhaus

Umrundung

- Die Haustüre ist die einzige Zugangsmöglichkeit in das Gebäude
- Erreichbarkeit des Objektes an 3 Seiten, befestigt
- Rettungsdienst ist bereits eingetroffen
- Das Gebäude hat ein Wärmedämmverbundsystem



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besitzerin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehemann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Explosionsgefahr aufgrund der Ölheizung
- ☐ Brandausbreitung auf das Gebäude
- ☒ Gefahr für den Ehemann
- ☐ Rauchverschleppung in das Nachbargebäude
- ☐ Behinderung des Straßenverkehr
- ☐ Erkrankung

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	TLF A-DORF	KLF A-DORF	LF B-DORF	KDOF A-DORF	TLF C-DORF	KDOF C-DORF	TMB 23-12 D-DORF	KLF-L D-DORF							
Übergabe GRKDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absichern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarmierung FF C+D-Dorf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergabe Besitzerin an den Rettungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandbekämpfung im EG anschl. Menschenrettung im 1.OG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasserversorgung für TLF A-Dorf von Saugstelle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Einsatzstellenabsicherung, Lotsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbreitung verhindern aussen über TLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. AS-Trupp für TLF A-Dorf für Menschenrettung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELST bei Haus Nr. 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungstrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einspeisen in TMB 23-12 D-Dorf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen KDO A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnen des WDVS und ggf. Brandbekämpfung, ggf. bei Menschenrettung unterstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzreserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: Branbekämpfung, Menschenrettung, Wasserversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Startnummer

Befehlsgebung

B5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Eine Person im 1.OG, Zugang ins 1. OG nur über die Haustüre möglich

Brandausbreitung vom EG in das 1.OG, Saugstelle in 150 m, Oberflurhydrant in 350 m

2. ENTSCHLUSS

Brandbekämpfung - Menschenrettung - Wasserversorgung - ELST

3. DURCHFÜHRUNG

<u>TLF A-Dorf</u>	<u>KLF A-Dorf</u>	<u>LF B-Dorf</u>	<u>KDOF A-Dorf</u>
Übergabe GRKDT	WV von Saugstelle für TLF A-Dorf	2. AS-Trupp für TLF A-Dorf	ELST errichten
Absichern, Alarmieren FF C+D Dorf	Weitere Einsatzstellenabsicherung -Lotsen	Ausbreitung verhindern aussen von/mit	
Übergabe Besitzerin an den Rettungsdienst		TLF A-Dorf	
Brandbekämpfung im EG anschließend			
Menschenrettung			
Platz für TMB freihalten			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

WV durch KLF A-Dorf			Unterstützung durch KDOF C-Dorf
2. AS-Trupp von LF B-Dorf			
Rettungstrupp von TLF C-Dorf			

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf bei Haus Nr. 26 - Kommando A-Dorf -

Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

B6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☐ *Pressekonferenz einberufen*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*.....
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*.....
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*.....
- ☐ *Gaserversorgung herstellen lassen*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*.....

MUSTER