



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 25.10.2021 09:23

Einsatzort: **OBERER MARKT**

Einsatzart: **BRANDEINSATZ**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **LKW HANGL, MEHRERE LKW IN BRAND**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (3):

A-DORF

B-DORF

C-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH

FF A-DORF


Alarmplan gültig für

BRAND GEBÄUDE MENSCHENANSAMMLUNG		BRANDEINSATZ				Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]		
BRAND GEWERBE, INDUSTRIE		BRAND WOHNHAUS							
BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT									
ausfüllen		ausfüllen		ankreuzen				ausfüllen	
Feuerwehr		Sirenen CODE		Sirene FEUER	Pager ALLE	Fax	Telefon GRUPPE	Fahrzeuge taktische Bezeichnung	
Alarmstufe 1									
A-DORF						KDOF		1:3	0
						TLF 4000		1:5	3
B-DORF						GLF		1:8	8
C-DORF						KLF		1:6	3
Alarmstufe 2									
D-DORF						TLF 2000		1:6	17
						TMB 23-12		1:3	17
E-DORF						RLF 2000		1:7	15
F-DORF						GLF		1:8	19
Alarmstufe 3									
G-DORF						TLF 4000		1:6	23
H-DORF						GLF-L		1:5	25
I-DORF						KLF		1:8	20



Startnummer

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

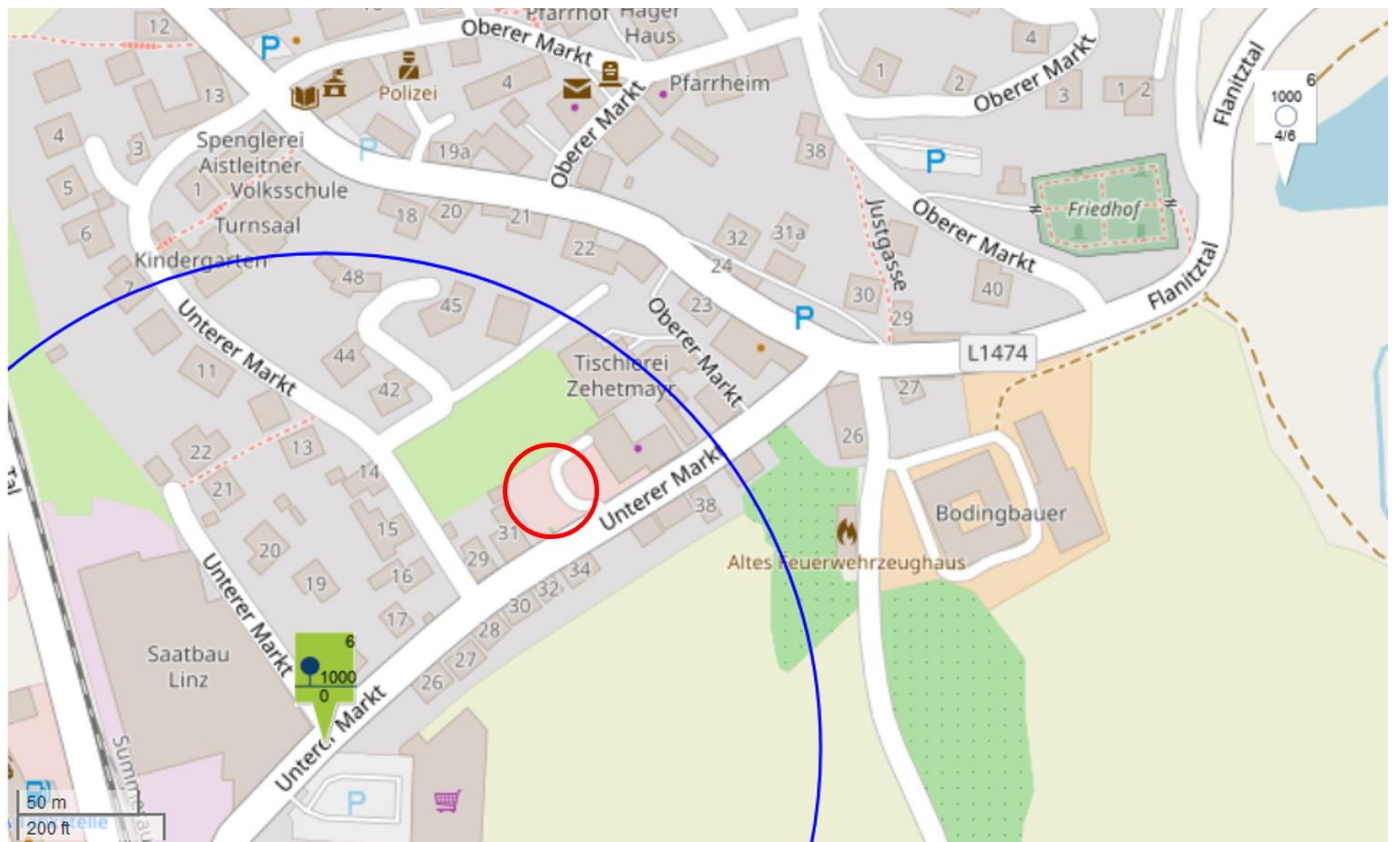



Startnummer

B1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ EFU alarmieren
- ☒ Sichten der Wasserkarte
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☐ EVU verständigen
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☒ Anfahrtsweg festlegen
- ☐ Zubringleitung durch GLF F-Dorf vorbereiten lassen
- ☐ Versorgung sicherstellen
- ☐ Alarmierung Alarmstufe 2

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei verständigt
- Mehrere Notrufe melden starke Rauchentwicklung
- Drei LKW betroffen

B2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Einsatz mit Bereitstellung befehlen
- ☐ PKW aus der Gefahrenzone bringen
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☐ Wasserwerfer aufbauen lassen
- ☒ Erkunden der Schadenslage

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© Berger Michael



- Parkplatz einer LKW Werkstätte
- Drei LKW stehen in Vollbrand (betroffener + links + rechts)
- Ausbreitungsgefahr auf den jeweilig linken und rechten LKW
- Auslaufende Flüssigkeiten

Befragung anwesender Personen

- Ein Mechaniker läuft hysterisch um her, hat Ruß im Gesicht und hustet stark. Dieser berichtet, dass er sich bei Löschversuchen verletzt hat.
- Der Firmeninhaber berichtet, dass
 - sich keine Personen in den LKWs befinden.
 - jeder LKW unbeladen ist.

Innere Erkundung

- ---

Umrundung

- Die geparkten LKW sind von allen Seiten gut erreichbar
- Es handelt sich nur um eine Parkreihe von LKW's



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Mechaniker</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Besitzer</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Explosionsgefahr aufgrund LKW Reifen
- ☒ Brandausbreitung auf weitere LKW
- ☐ Umweltgefahr aufgrund der auslaufenden Flüssigkeiten
- ☐ Unkontrolliertes Wegrollen der LKW
- ☐ Gefahr für Anrainer aufgrund des Brandrauches
- ☐ Verschlechterung der Gesundheitsgefahr des Firmeninhabers

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	KDOF A-DORF	TLF A-DORF	KLF C-DORF	GLF B-DORF	RLF E-DORF	TLF D-DORF	TMB 23/12 D-DORF	GLF F-DORF							
ELST bei Zufahrt / Nr. 31, Alarmieren ALST 2 + RD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EH für Mechaniker und Firmeninhaber betreuen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absichern der Einsatzstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung auf der Vorderseite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WV von Hydrant für TLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung TLF A-Dorf bei Brandbekämpfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WV von Saugstelle / Teich für RLF E-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen und AS-Trupp für TLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbreitung verhindern, Brandbekämpfung auf der Rückseite und ggf. Einspeisen TMB 23/12 D-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen und AS-Trupp für RLF E-Dorf,	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerätereserve (Reserve TLF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ggf. Brandbekämpfung von oben mittels C-Rohr / Schaumrohr über RLF E-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatzreserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkt: Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lösungsmöglichkeiten: je ein TLF auf der Vorder- und Rückseite mit eigenständiger WV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lösungsmöglichkeiten: ein TLF mit 2 WV für gesamten Einsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich kann das HRF eingebunden werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

B5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Brand von drei LKW, beidseitige Ausbreitungsgefahr aus weitere LKW, Kein Gefahrgut

Hydrant in ca. 150 m

2. ENTSCHLUSS

Ausbreitung verhindern, Brandbekämpfung

3. DURCHFÜHRUNG

KDOF A-Dorf	TLF A-Dorf	KLF C-Dorf	GLF B-Dorf
ELST errichten	Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung	WV von Hydrant für TLF A-Dorf	WV vom Saugstelle / Teich für TLF D-Dorf
Alarmieren ALST 2, + RD	Auf der / über dieVorderseite	Anschließend dieses unterstützen	
Absichern			Anschließend Unterstützung inkl. AS-Trupp für
Mechaniker EH und Besitzer betreuen			TLF A-Dorf
	Ggf. Freihalten HRF wenn in der Planung		
	Vorgesehen		

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

	WV und Unterstützung von KLF C-Dorf	---	---
	Weitere Unterstützung von GLF B-Dorf		

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf - bei Zufahrt/Nr. 31 - Kommando A-Dorf - Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

B6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*.....
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*.....
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*.....
- ☐ *Kontrolle Wasserversorgung*.....
- ☐ *AFK verständigen*.....